

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT


ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Boligselskabet Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 40
- Blok B
Tjelevej 13
8240 Risskov

**DIN BYGNING HAR
ENERGIMÆRKE**



**Du betaler hvert år 92.200 kr.
mere, end du behøver i energiudgifter***

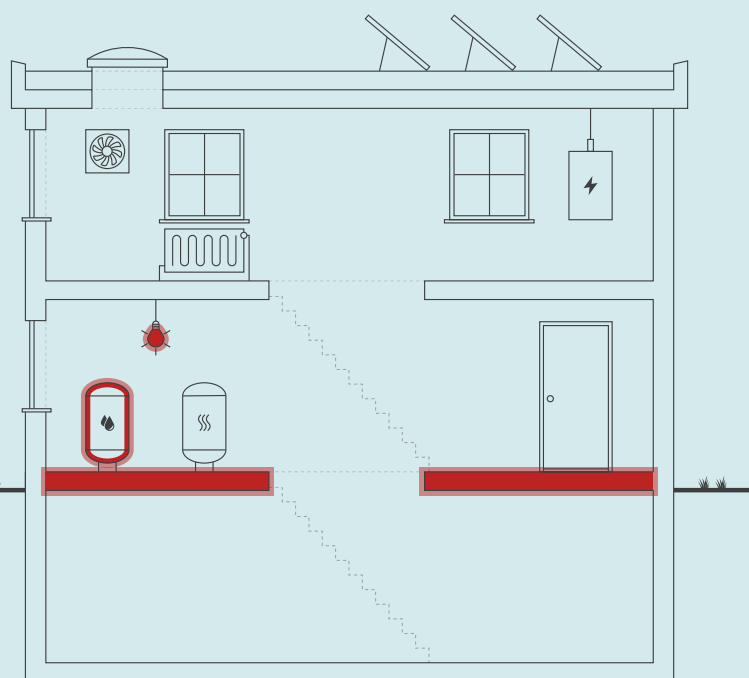

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

- 1 Isolering af uisolaret gulv mod uopvarmet kælder**
 Årlig besparelse: 41.200 kr.
 Investering: 638.400 kr.
- 2 Udskiftning af armaturer i vaskerier**
 Årlig besparelse: 3.800 kr.
 Investering: 31.500 kr.
- 3 Isolering af uisolerede ventiler i teknikrum**
 Årlig besparelse: 7.000 kr.
 Investering: 12.000 kr.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

	I DAG	EFTER RENTABLE TILTAG	DU SPARER ÅRLIGT
Fjernvarme	911.500 kr.	849.400 kr.	62.100 kr.
El til opvarmning	7.700 kr.	7.200 kr.	500 kr.
El til andet	998.600 kr.	969.000 kr.	29.600 kr.
Samlet energiuudgift	1.917.800 kr.	1.825.600 kr.	92.200 kr.
Samlet CO ₂ -udledning	167,15 ton	157,11 ton	10,04 ton

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

FORBEDRING AF ENERGIMÆRKET VED GENNEMFØRSEL AF ALLE RENTABLE FORSLAG:



På denne side får du hjælp til at igangsætte de energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhævet. Du kan sammenligne tiltagene på tværs af økonomi, klima og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

På de følgende sider i rapporten finder du detaljeret information om energikonsulentens forbedringsforslag.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

STATUS OG FORBEDRINGER

ISOLERING AF UISOLERET GULV MOD UOPVARMET KÆLDER

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af gulv over uopvarmet kælder"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/isolering-af-gulv-over-uopvarmet-kaelder
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
41.200 kr./årligt



CO₂-reduktion
4.118 kg./årligt



Investering
638.400 kr.



Renoveringstid
Mere end 2 uger

UDSKIFTNING AF ARMATURER I VASKERIER

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 Undersøg nærmere om Udskiftning af armaturer i vaskerier
- 3 Læs mere om energiforbedringer på spareenergi.dk
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
3.800 kr./årligt



CO₂-reduktion
348 kg./årligt



Investering
31.500 kr.



Renoveringstid
Fra 2 dage til 1 uge

ISOLERING AF UISOLEREDE VENTILER I TEKNIKRUM

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af rør til varmt vand"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/isolering-af-roer-til-varmt-vand
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
7.000 kr./årligt



CO₂-reduktion
694 kg./årligt



Investering
12.000 kr.



Renoveringstid
Fra 2 dage til 1 uge

ENERGIPRISER

Svingende energipriser har ikke betydning for bygningens energimærke, men har indflydelse på energioekonomien anført på forsiden. Nogle energimærker er udarbejdet i perioder, hvor energipriserne har været betydeligt højere end andre. Ved høje energipriser kan værdien af besparelsesforslag blive større, hvilket betyder, at det kan give økonomisk mening at gennemføre flere forslag.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER OG RÅD OM FINANSIERING

Energikonsulenten kan fortælle dig, hvilke forudsætninger der ligger til grund for de enkelte forbedringsforslag. På spareenergi.dk kan du læse mere om energirenoveringer og finde inspiration og hjælp til at igangsætte en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark – så du kan få overblik over, hvordan man opnår en bedre bolig, der både er energieffektiv, har et godt indeklima og er tidssvarende.

Kontakt din bank: Flere banker tilbyder klima- og energieffektiviseringslån med lav rente. Ring til din bank og hør hvad de kan tilbyde.

Adresse

Tjelevej 13
8240 Risskov

Energimærkningsnummer

311549382

Gyldighedsperiode

20. september 2021 - 20. september 2031

Udarbejdet af

Sweco Danmark A/S - LBF
CVR-nr.: 48233511

På denne side kan du sammenligne økonomi og klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

SIDE 3 - BILAG

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG			
RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE*	INVESTERING	REDUKTION I ÅRLIGT UDLEDT CO ₂
YDERDØRE Udskiftning af yderdøre monteret med 1-lags ruder	14.400 kr.	338.000 kr.	1.433 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder	41.200 kr.	638.400 kr.	4.118 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Isolering af uisolerede ventiler i teknikrum	7.000 kr.	12.000 kr.	694 kg CO ₂
BELYSNING Udskiftning af belysningsarmaturer i værksted	1.900 kr.	13.500 kr.	174 kg CO ₂
BELYSNING Udskiftning af armaturer i vaskerier	3.800 kr.	31.500 kr.	348 kg CO ₂
SOLCELLER Etablering af solcelleanlæg	24.200 kr.	300.000 kr.	3.281 kg CO ₂
ANDRE FORSLAG DER KAN VÆRE RENTABLE, HVIS DE UDFØRES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER			
FLADT TAG Efterisolering af fladt tag med 100 mm isolering	7.400 kr.		738 kg CO ₂
FACADEVINDUER Udskiftning af vinduer monteret med 2-lags termoruder	12.000 kr.		1.199 kg CO ₂
YDERDØRE Udskiftning af altandøre monteret med 2-lags termoruder	3.900 kr.		385 kg CO ₂

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

Adresse

Tjelevej 13
8240 Risskov

Energimærkningsnummer

311549382

Gyldighedsperiode

20. september 2021 - 20. september 2031

Udarbejdet af

Sweco Danmark A/S - LBF
CVR-nr.: 48233511

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål: Mærkningen synliggør bygningens beregnede energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på energimærkningsskalaen fra A2020 til G.

Rapporten giver et overblik over de energimæssige forbedringer af bygningen, som er rentable at gennemføre eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad forbedringerne går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

DERFOR SKAL DU GENNEMFØRE ENERGIFORBEDRINGER:



BEDRE INDEKLIMA

Energiforbedringer kan have en positiv betydning for indeklimaet.



VARMERE OVERFLADER

Bygningen bliver bedre til at holde på varmen, så det er muligt at udnytte flere områder i bygningen, der før var for kolde.



ØGET KOMFORT

Det bliver nemmere at opretholde den rette temperatur i bygning, så den bliver rarere at være i.



MINDRE TRÆK

Bygningen bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor brugerne før var generet af kulde og træk.

Det beregnede energibehov er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller bruger store mængder varmt vand.

For at kunne sammenligne bygningers energimæssige kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud fra en række standardantagelser for vej, familiestørrelse, indendørstemperatur, adfærd m.v. Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede energibehov.

FIRE ÅRSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNED ENEGIBEHOV I RAPPORTEN:



BRUG AF BYGNINGEN

Der antages en gennemsnitlig anvendelse af bygningen ift. brugere, drift og apparater. Det faktiske varmeforbrug kan afvige, hvis bygningen har et andet brugsmønster.



INDENDØRSTEMPERATUR

Der antages en konstant opvarmning af bygningen til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige hvis brugerne ønsker en højere eller lavere temperatur.



VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til bygningens størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis brugerne bruger mere eller mindre varmt vand.



VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

Adresse

Tjelevej 13
8240 Risskov

Energimærkningsnummer

311549382

Gyldighedsperiode

20. september 2021 - 20. september 2031

Udarbejdet af

Sweco Danmark A/S - LBF
CVR-nr.: 48233511



BYGNINGSBESKRIVELSE / Tjelevej 13, 8240 Risskov

ADRESSE Tjelevej 13, 8240 Risskov			BBR NR. 751-503172-1	BFE NR. 8853840
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)				OPFØRELSEÅR 1962
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 13701 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 264 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 14253 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 0 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 199 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 1796 m ²	
C		B	B	
ENERGIMÆRKE		ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV**

Opvarmning

FORSYNINGSFORM	VARMEBEHOV I kWh	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM
Fjernvarme	1.119.340	1.119,34 MWh fjernvarme
El	3.644	3.644 kWh el

**Bygningens beregnede energibehov er i denne rapport tilføjet efter energimærkningen er indberettet. Tallene er baseret på de registrerede bygningsdata. Udseendet kan variere fra andre senere indberettede energimærkninger. Dette har ingen indflydelse på kvaliteten af data eller på energimærkningen generelt.

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El	475.510

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse
Tjelevej 13
8240 Risskov

Energimærkningsnummer
311549382

Gyldighedsperiode
20. september 2021 - 20. september 2031

Udarbejdet af
Sweco Danmark A/S - LBF
CVR-nr.: 48233511

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme

650 kr. pr. MWh

Fast afgift: 183.875 kr. pr. år

Elektricitet til opvarmning

2,10 kr. pr. kWh

Elektricitet til andet end opvarmning

2,10 kr. pr. kWh

Fjernvarmeprisen er anvendt fra nyeste tariffblad af
samme dato som energimærket er indberettet.

I rapporten er forudsat en pris på el på 2,10 kr. pr. kWh.
Alle anvendte priser er inkl. moms, medmindre andet er
angivet.

Priser på besparelsesforslag er kun overslag, det
anbefales derfor at indhente konkrete tilbud.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport indeholder oplysninger omkring det
faktiske forbrug, som energikonsulenten har indhentet ved
udførelsen af energimærket. Oplysningerne om det
faktiske forbrug kan ses under afsnittet OPLYST
ENERGIFORBRUG.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSE

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på
energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid
indhentes tilbud fra flere leverandører, da de angivne
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bør
det undersøges om energiforbedringen kræver
myndighedsgodkendelse.

Årligt abonnement for salg af el bør undersøges nærmere,
da dette variere meget på det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens
isoleringsmæssige tilstand, skal der udføres destruktive
indgreb i klimaskærmen.

DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER

Der er i forbindelse med bygningsbesigtigelsen ikke givet
tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser.
Oplysning om isolering beror derfor på
energikonsulentens skøn, tegningsmateriale og byggeskik.

FIRMA

Firmanummer: 600582

CVR-nummer: 48233511

Sweco Danmark A/S - LBF
Willemoesgade 13
8200 Aarhus N

www.sweco.dk/
lonnie.rou@sweco.dk
tlf. 53721529

Ved energikonsulent
Michael Olsen - FM Aarhus

RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 20. september 2021 til den 20. september 2031

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage
over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det
certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet
mærkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal
være modtaget hos det certificerede
energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt
mellem sælger og køber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har
fået ny ejer - dog senest 6 år efter
energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse
om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs
mere om, hvordan du indgiver en klage.

[www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-
bygninger/klagevejledning](http://www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning)

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen
og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for
4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af
oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af
energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores
hjemmeside.

[www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-
bygninger/lovgivning-om-energimaerkning](http://www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/lovgivning-om-energimaerkning)

Adresse

Tjelevej 13
8240 Risskov

Energimærkningsnummer

311549382

Gyldighedsperiode

20. september 2021 - 20. september 2031

Udarbejdet af

Sweco Danmark A/S - LBF
CVR-nr.: 48233511

Energimærket omfatter Boligselskabet Arbejdernes Andels Boligforening, afdeling 40, Tjelevej 1 - 23, 8240 Risskov.

Energimærket omfatter følgende bygninger:
BBR bygning 1: Tjelevej 13

Bygning 1 er en bygning i 7 etager, indrettet med lejligheder. Derudover er der kælder under hele bygningen, som primært anvendes til vaskeri, tørrerum og depotrum for lejlighederne samt viceværtkontor med værksted for hele afdelingen. Samlet er der 172 boliger i denne bygning.

Følgende boliger er besigtiget indvendigt:

- Tjelevej 18, 5. sal, tv
- Tjelevej 18, 6. sal, tv
- Tjelevej 22, 6. sal, th

Der er endvidere foretaget besigtigelse af tagflade, teknikrum og øvrige opvarmede kælderum.

Bygningen er opført i år 1962. Ifølge oplysninger fra bygningsejer er taget skiftet i 1996 og vinduerne i indgangsfacaden er udskiftet i 2017.

Baggrunden for energimærkningen er besigtigelse af ejendommen, samt gennemgang af udleveret tegningsmateriale. Ved besigtigelsen er konstruktioner og isolering registreret og sammenholdt med tegningsmaterialet.

Energimærket er udført med baggrund i eksisterende tegninger. Tegningerne vurderes at være retvisende for bygningen. Der er derfor ikke udført destruktive undersøgelser

Energimærket er udarbejdet efter retningslinjerne for flerfamiliehuse i gældende Håndbog for Energikonsulenter.

Ydervægge er ikke foreslået efterisoleret. Indvendig efterisolering kan give fugt problemer samt mindsker m², og udvendig efterisolering ændrer bygningens udseende.

Ligeledes er kælderydervægge ikke foreslået efterisoleret grundet mulig fugt problemer

Grundet billig fjernvarme er det ikke rentabelt at skifte til solvarme eller varmepumpe.

Det anbefales altid at kontakte en rådgiver i forbindelse med konkret vurdering og projektering af forslagene indeholdt i dette energimærke. Forslagene bygger på en række standardforudsætninger og bør bl.a. vurderes yderligere i forhold til kommunale krav, matrikelgrænser, ejendommens bevaringsværdi, komfort, fugtforhold, brandkrav, automatik, statik/bæreevne, evt. miljøfarlige stoffer, arbejdsmiljøkrav m.m. (oplistning er ej udtømmende).

Besigtigelse og energimærke er udarbejdet af: Michael Olsen

Der er udført kvalitetskontrol af: Hans Jørgen Gjerløv

Internt sagsnummer: 15.2940.40 197040

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Det samlede bolig- og erhvervsareal iht. BBR-meddelelsen er 13.965 m².

Det samle opmålte opvarmede areal udgør 14.253 m². Forskellen skyldes primært at dele af kælderarealerne indgår i det opvarmede areal, men ikke i bolig- og erhvervsarealet i BBR.

Adresse

Tjelevej 13
8240 Risskov

Energimærkningsnummer

311549382

Gyldighedsperiode

20. september 2021 - 20. september 2031

Udarbejdet af

Sweco Danmark A/S - LBF
CVR-nr.: 48233511

GENNEMGANG AF BYGNINGENS ENERGITILSTAND

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT STATUS OG FORBEDRINGER

SIDE 8 - BILAG

På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse af energitilstanden af din bygning, energikonsulentens forslag til energiforbedringer og tilhørende energiløsninger.

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du sparer mere på dit energiforbrug inden for energiforbedringens levetid, end energiforbedringen koster at gennemføre.

De rentable forslag fremgår med en investeringspris.

Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

TAG OG LOFT

FLADT TAG

STATUS

Tagkonstruktionen er udført med massiv betondæk, som er isoleret med gennemsnitlig 200 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

RENOVERINGSFORSLAG

Eksisterende tag efterisoleres udvendigt med 100 mm trædefast isolering, så den samlede mængde udgør 300 mm isolering. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området. Inden isolering af tagflade påbegyndes bør det undersøges om nuværende konstruktion er egnet til efterisolering.

ÅRLIG BESPARELSE

7.400 kr.

INVESTERING

YDERVÆGGE

HULE YDERVÆGGE

STATUS

Ydervægge i indgangsfacaden (elevatortårne undtaget) er udført som 350 mm hulmure. Vægge består udvendigt af tegl og indvendigt af letbeton. Hulrummet er isoleret ved opførelsen. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og i forbindelse med besigtigelsen.

Ydervægge under vinduer mod altaner er udført som 150 mm betonelementer. Vægge består ud- og indvendigt af beton. Hulrummet er præisolert med ca. 50 mm isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale, besigtigelsen og opførelsestidspunktet.

MASSIVE YDERVÆGGE

STATUS

Ydervægge i elevatortårne består af 360 mm massive vægge med tegl yderst og letbeton indvendigt. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og i forbindelse med besigtigelsen.

Ydervægge i gavle er udført som 360 mm massive vægge med letbeton inderst og tegl yderst, som er monteret med 150 mm udvendig isolering. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og målt i forbindelse med besigtigelsen.

Adresse

Tjelevej 13
8240 Risskov

Energimærkningsnummer

311549382

Gyldighedsperiode

20. september 2021 - 20. september 2031

Udarbejdet af

Sweco Danmark A/S - LBF
CVR-nr.: 48233511

Ydervægge i opvarmede kælderrum over jord i havefacaden er udført som 280 mm massive og uisolerede betonvægge. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og målt i forbindelse med besigtigelsen.

Ydervægge i opvarmede kælderrum ("klatvask", værksted og viceværtskontor) over jord i indgangsfacaden er udført som 360 mm massive ydervægge med facade i tegl. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

MASSIVE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM

STATUS

Vægge mod uopvarmede rum i vaskerier, bestyrelses- og selskabslokale er udført som hhv. 120 og 240 mm massive og uisolerede teglvægge. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og målt i forbindelse med besigtigelsen.

LETTE YDERVÆGGE

STATUS

Ydervægge over vinduer og altandøre mod altaner er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 75 mm mineraluld. Konstruktionstykkelser er målt over vinduer. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

VINDUER, OVENLYS OG DØRE

FACADEVINDUER

STATUS

Vinduer i indgangsfacaden er monteret med 2-lags energiruder med varm kant, energiklasse C.

Vinduer mod altaner er udført som dels 2-lags termoruder med kold kant (energi klasse F), dels 2-lags energiruder med kold kant (energi klasse D), dels 2-lags energiruder med varm kant (energi klasse C).

Vinduer i vaskerier i kælderetage mod havesiden er udført med 2-lags termoruder med kold kant, energiklasse F.

RENOVERINGSFORSLAG

Eksisterende vinduer monteret med 2-lags termoruder foreslås udskiftet til nye vinduer med 3-lags energiruder, energiklasse A.

ÅRLIG BESPARELSE

12.000 kr.

INVESTERING

OVENLYS

STATUS

Ovenlysvinduer fungerer som adgangsveje til taget. Ovenlysene er kuppelovenlys, der består af 2 lags klar akryl, monteret på massiv uisoleret karm.

YDERDØRE

STATUS

Yderdøre i indgangsfacaden er monteret med 1-lags ruder.

Yderdøre mod altaner er udført som dels 2-lags termoruder med kold kant, dels 2-lags energiruder med kold kant, dels 2-lags energiruder med varm kant.

Massiv yderdør i vaskerier i kælderetage mod havesiden og yderdør mod selskabslokale er udført med isolerede fyldninger.

Massive yderdøre mod uopvarmede kælderrum i "klatvask", vaskerier og bestyrelseslokale er med uisolerede fyldninger.

RENOVERINGSFORSLAG

Eksisterende yderdøre i trappeopgange og elevatortårne monteret med 1-lags ruder foreslås udskiftet til nye, monteret med 3-lags energiruder.

ÅRLIG BESPARELSE

14.400 kr.

INVESTERING

338.000 kr.

RENOVERINGSFORSLAG

Eksisterende altandøre monteret med 2-lags termoruder foreslås udskiftet til nye, monteret med 3-lags energiruder.

ÅRLIG BESPARELSE

3.900 kr.

INVESTERING

GULVE

ETAGEADSKILLELSE

STATUS

Gulve mod uopvarmet kælder er udført i beton med dels trægulv, dels klinker. Konstruktionen er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale og i forbindelse med besigtigelsen.

RENOVERINGSFORSLAG

Isolering af uisolerede gulve mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af beton og træ. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.

ÅRLIG BESPARELSE

41.200 kr.

INVESTERING

638.400 kr.

KÆLDERGULV

STATUS

Kældergulv er udført af beton med slidlagsgulv. Gulvet er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Adresse

Tjelevej 13
8240 Risskov

Energimærkningsnummer

311549382

Gyldighedsperiode

20. september 2021 - 20. september 2031

Udarbejdet af

Sweco Danmark A/S - LBF
CVR-nr.: 48233511

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Der er naturlig ventilation i bygningerne. Der er desuden monteret fælles udsugning fra lejlighedernes toiletter, som er i konstant drift. Udsugningsventilatorerne er af typen Exhausto DTH250 fra 2019 og placeret på taget. Der er tilknyttet to anlæg pr. opgang.

Emhætter er med intern ventilator og afkast gennem facaden.

Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

VARMEANLÆG

FJERNVARME

STATUS

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg med fjernvarmevand i fordelingsnettet. Fjernvarmestik og cirkulationspumper er placeret i teknikrum i kælderen ved Tjelevej 8.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ingen varmepumpe i bygningen. Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.

SOLVARME

STATUS

Der er ingen solvarmeanlæg i bygningen. Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlæg, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Trappeopgange og elevatorårn er uden varmekilde, men ligger indenfor klimaskærmen og vurderes opvarmet af tilstødende rum.

Varmefordelingsrør er udført som 2-strengs anlæg.

VARMEFORDELINGSPUMPER**STATUS**

I kælderen er monteret 2 stk. Grundfos Magna3 80-120F cirkulationspumper på forsynings-/tilslutningsrørerne med en effekt på hver 1.297 W. Pumperne er automatisk/elektronisk styret.

AUTOMATIK**STATUS**

Til regulering af varmeanlæg er monteret CTS-automatik for central styring med mulighed for regulering af fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen. Da varmtvandsproduktionen er placeret decentralt i hver lejlighed, vaskeri m.m. kan temperaturen dog kun reguleres i et begrænset omfang, da der skal sikres en tilstrækkelig høj temperatur frem til gennemstrømningsvandvarmerne for at kunne producere varmt brugsvand.

Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregningen, at varmeanlægget kan afbrydes ved lukning af ventiler og slukning af varmekredsløse pumper.

VARMT BRUGSVAND**VARMT BRUGSVAND****STATUS**

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet etageareal pr. år.

VARMTVANDSRØR**STATUS**

Tilslutningsrør til varmtvandsvekslerne er udført som 1/2" - 3" rør. Rørene er isoleret med 20 - 60 mm isolering. Flere store ventiler og VVS-komponenter i teknikrummet er uisolerede.

RENOVERINGSFORSLAG

Isolering af uisolerede ventiler på forsynings-/tilslutningsrørerne i teknikrummet med kappeisolering

ÅRLIG BESPARELSE

7.000 kr.

INVESTERING

12.000 kr.

VARMTVANDSBEHOLDER**STATUS**

Varmt brugsvand produceres via brugsvandsvekslere, fabrikat Danfoss, type Akva Lux II. Vekslerne er fuldisolerede med ca. 30 mm isolering og produceret i 2015. Der er placeret en veksler i hver lejlighed samt i viceværtkontoret og vaskeriet. I værkstedet er der monteret en 30 l elopvarmet præisoleret varmtvandsbeholder, fabrikat Metro.

Adresse

Tjelevej 13
8240 Risskov

Energimærkningsnummer

311549382

Gyldighedsperiode

20. september 2021 - 20. september 2031

Udarbejdet af

Sweco Danmark A/S - LBF
CVR-nr.: 48233511

EL

BELYSNING

STATUS

Belysningen i trappeopgange består af armaturer med LED-lyskilder. Lyset styres med trappeautomater.

Belysning i vaskerier består primært af 2-rørs armaturer monteret med lysstofrør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere.

Belysning i selskabslokalerne består primært af 2-rørs armaturer monteret med lysstofrør. Belysningen styres med manuelt efter dagslyset eller aktiviteten.

Belysning i viceværtkontoret består af 1- og 2-rørs armaturer monteret med lysstofrør og armaturer monteret med sparepærer og LED-lyskilder. Belysningen styres manuelt efter dagslyset eller aktiviteten.

Belysning i øvrige kælderarealer består af armaturer med LED-lyskilder. Lyset styres med trappeautomater.

RENOVERINGSFORSLAG

Eksisterende belysningsarmaturer i værkstedet udskiftes til nye monteret med LED-lyskilder, som styres via bevægelsesmeldere.

ÅRLIG BESPARELSE

1.900 kr.

INVESTERING

13.500 kr.

RENOVERINGSFORSLAG

Eksisterende belysningsarmaturer i vaskerierne udskiftes til nye monteret med LED-lyskilder, som styres via bevægelsesmeldere.

ÅRLIG BESPARELSE

3.800 kr.

INVESTERING

31.500 kr.

SOLCELLER

STATUS

Der er ingen solcelleanlæg på bygningen.

RENOVERINGSFORSLAG

Montering af solceller på tagflade til produktion af el til forbrug i fællesarealer. Solcellerne placeres på tagflader mod syd. Det anbefales at der monteres solceller af typen monokrystallinsk silicium med et areal på ca. 100 m². Det bør undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne. En eventuel udgift til dette er ikke medtaget i forslaget økonomi. Anlæggets endelige størrelse fastlægges i samarbejde med leverandør.

ÅRLIG BESPARELSE

24.200 kr.

INVESTERING

300.000 kr.

Adresse

Tjelevej 13
8240 Risskov

Energimærkningsnummer

311549382

Gyldighedsperiode

20. september 2021 - 20. september 2031

Udarbejdet af

Sweco Danmark A/S - LBF
CVR-nr.: 48233511

ADRESSE

Tjelevej 13, 8240 Risskov

KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR

751-503172-1

BFE NR

8853840

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter	525.575 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	198.666 kr. pr. år
Varmeforbrug	1.112,84 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. juni 2020 - 31. maj 2021

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	521.438 pr. år
Fast afgift	198.666 pr. år
Varmeudgift i alt	720.105 pr. år
Varmeforbrug	1.104,08 MWh fjernvarme
CO ₂ udledning	71,77 ton CO ₂ pr. år

Adresse

Tjelevej 13
8240 Risskov

Energimærkningsnummer

311549382


Gyldighedsperiode

20. september 2021 - 20. september 2031

Udarbejdet af

Sweco Danmark A/S - LBF
CVR-nr.: 48233511

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.

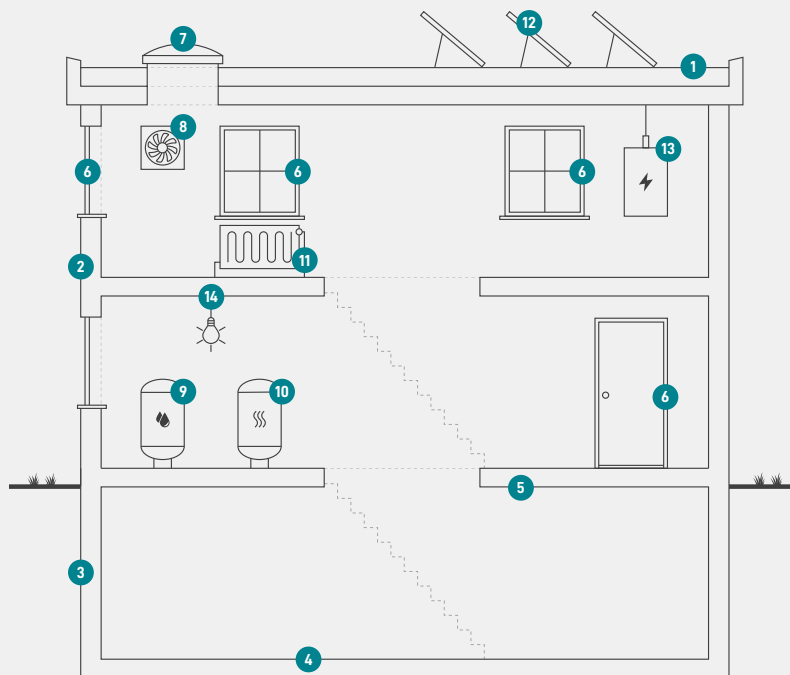

1

Tag og loft

Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2

Ydervægge

Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3

Kælderydervægge

Bygningens kældervægge, som vender mod jorden.

4

Kældergulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen i bygninger med opvarmet kælder.

5

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod uopvarmet kælder.

6

Vinduer/døre

Bygningens facadevinduer og yderdøre.

7

Ovenlys

Bygningens ovenlysvinduer.

8

Ventilation

Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

9

Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

10

Varmeanlæg

Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

11

Varmefordeling

Bygningens varmfordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

12

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

13

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmfordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

14

Belysning

Bygningens belysning. Kun relevant ved energimærkning af store bygninger, som f.eks. etagebyggeri og erhverv.

Adresse

Tjelevej 13
8240 Risskov

Energimærkningsnummer

311549382

Gyldighedsperiode

20. september 2021 - 20. september 2031

Udarbejdet af

Sweco Danmark A/S - LBF
CVR-nr.: 48233511

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

Boligselskabet Arbejdernes Andels Boligforening Afdeling 40 - Blok B
Tjelevej 13
8240 Risskov

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 20. september 2021 til den 20. september 2031
Energimærkningsnummer: 311549382