



Energistyrelsen

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Skolegade 42
6780 Skærbæk


DINE BOLIGER HAR
ENERGIMÆRKE



Du betaler hvert år **29.600 kr.**
mere, end du behøver i energjudgifter*

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

- 1 Skolegade 36: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm**
Årlig besparelse: 1.000 kr.
Investering: 4.200 kr.
- 2 Skolegade 38: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm**
Årlig besparelse: 1.000 kr.
Investering: 4.200 kr.
- 3 Skolegade 40: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm**
Årlig besparelse: 1.000 kr.
Investering: 4.200 kr.

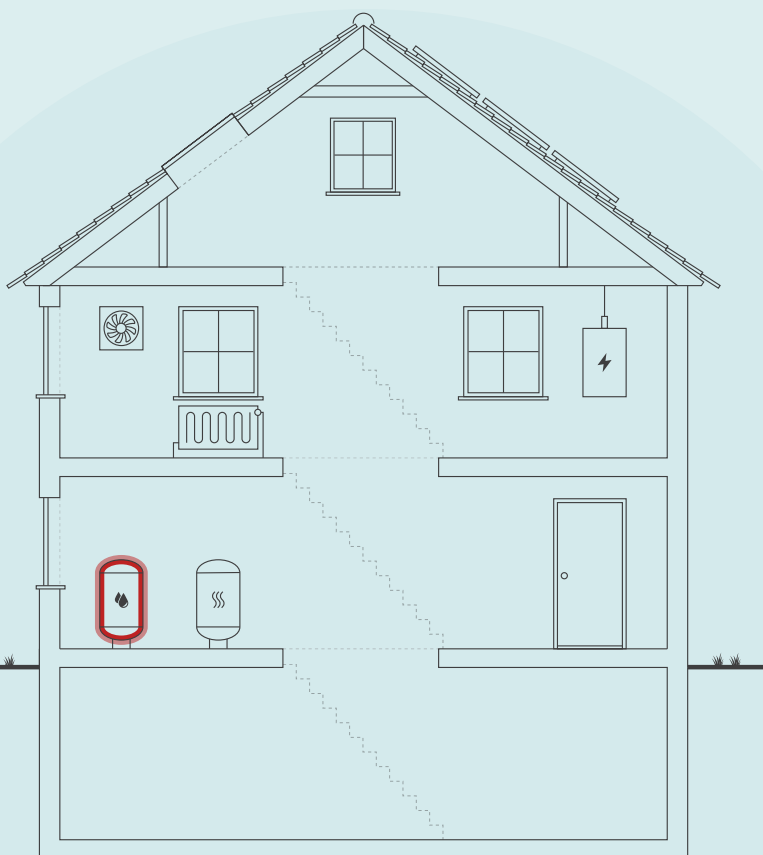


Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

DIT ÅRLIGE BESPARELSESPOTENTIALE*

	I DAG	EFTER RENTABLE TILTAG	DU SPARER ÅRLIGT
Fjernvarme	134.400 kr.	104.800 kr.	29.600 kr.
El til andet	102.600 kr.	102.600 kr.	0 kr.
Samlet energjudgift	237.000 kr.	207.400 kr.	29.600 kr.
Samlet CO ₂ -udledning	22,62 ton	17,50 ton	5,12 ton

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

FORBEDRING AF ENERGIMÆRKET VED GENNEMFØRSEL AF ALLE RENTABLE FORSLAG:



Adresse
Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer
311589874

Gyldighedsperiode
31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af
OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

På denne side får du hjælp til at igangsætte de energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhævet. Du kan sammenligne tiltagene på tværs af økonomi, klima og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

På de følgende sider i rapporten finder du detaljeret information om energikonsulentens forbedringsforslag.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

STATUS OG FORBEDRINGER

SKOLEGADE 36: ISOLERING AF TILSLUTNINGSRØR TIL VARMTVANDSBEHOLDER OP TIL 60 MM

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af rør til varmt vand"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/isolering-af-roer-til-varmt-vand
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
1.000 kr./årligt



CO₂-reduktion
161 kg./årligt



Investering
4.200 kr.



Renoveringstid
Fra 2 dage til 1 uge

SKOLEGADE 38: ISOLERING AF TILSLUTNINGSRØR TIL VARMTVANDSBEHOLDER OP TIL 60 MM

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af rør til varmt vand"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/isolering-af-roer-til-varmt-vand
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
1.000 kr./årligt



CO₂-reduktion
161 kg./årligt



Investering
4.200 kr.



Renoveringstid
Fra 2 dage til 1 uge

SKOLEGADE 40: ISOLERING AF TILSLUTNINGSRØR TIL VARMTVANDSBEHOLDER OP TIL 60 MM

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af rør til varmt vand"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/isolering-af-roer-til-varmt-vand
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
1.000 kr./årligt



CO₂-reduktion
161 kg./årligt



Investering
4.200 kr.



Renoveringstid
Fra 2 dage til 1 uge

RÅD OM FINANSIERING

Nogle energiforbedringer er godkendt til håndværkerfradrag. Desuden eksisterer der flere offentlige tilskudspuljer, hvorfra det er muligt, at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Du kan ikke både få tilskud og håndværkerfradrag.

Kontakt din bank: Flere banker tilbyder klima- og energieffektiviseringslån med lav rente. Ring til din bank og hør hvad de kan tilbyde.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig, hvilke forudsætninger der ligger til grund for de enkelte forbedringsforslag.

På spareenergi.dk kan du læse mere om energirenoveringer og finde inspiration og hjælp til at igangsætte en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark – så du kan få overblik over, hvordan man opnår en bedre bolig, der både er energieffektiv, har et godt indeklima og er tidssvarende.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

På denne side kan du sammenligne økonomi og klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

SIDE 3 - BILAG

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG			
RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE*	INVESTERING	REDUKTION I ÅRLIGT UDLEDT CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 14: Isolering af skunkrum med 300 mm isolering	900 kr.	11.400 kr.	144 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 16: Isolering af skunkrum med 300 mm isolering	900 kr.	11.400 kr.	144 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 18: Isolering af skunkrum med 300 mm isolering	900 kr.	11.400 kr.	144 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 20: Isolering af skunkrum med 300 mm isolering	900 kr.	11.400 kr.	144 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 24: Isolering af skunkrum med 300 mm isolering	900 kr.	11.400 kr.	144 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 22: Isolering af skunkrum med 300 mm isolering	900 kr.	11.400 kr.	144 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 36: Isolering af skunkrum med 300 mm isolering	900 kr.	11.400 kr.	142 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 38: Isolering af skunkrum med 300 mm isolering	900 kr.	11.400 kr.	142 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 40: Isolering af skunkrum med 300 mm isolering	900 kr.	11.400 kr.	142 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 42: Isolering af skunkrum med 300 mm isolering	900 kr.	11.400 kr.	142 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 44: Isolering af skunkrum med 300 mm isolering	900 kr.	11.400 kr.	142 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 46: Isolering af skunkrum med 300 mm isolering	900 kr.	11.400 kr.	142 kg CO ₂
MASSIVE YDERVÆGGE Søndergade 14: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm	200 kr.	2.600 kr.	18 kg CO ₂
MASSIVE YDERVÆGGE Søndergade 16: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm	200 kr.	2.600 kr.	18 kg CO ₂
MASSIVE YDERVÆGGE Søndergade 18: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm	200 kr.	2.600 kr.	18 kg CO ₂
MASSIVE YDERVÆGGE Søndergade 20: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm	200 kr.	2.600 kr.	18 kg CO ₂

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

MASSIVE YDERVÆGGE Søndergade 24: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm	200 kr.	2.600 kr.	18 kg CO ₂
MASSIVE YDERVÆGGE Søndergade 22: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm	200 kr.	2.600 kr.	18 kg CO ₂
MASSIVE YDERVÆGGE Skolegade 36: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm	200 kr.	2.600 kr.	18 kg CO ₂
MASSIVE YDERVÆGGE Skolegade 38: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm	200 kr.	2.600 kr.	18 kg CO ₂
MASSIVE YDERVÆGGE Skolegade 40: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm	200 kr.	2.600 kr.	18 kg CO ₂
MASSIVE YDERVÆGGE Skolegade 42: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm	200 kr.	2.600 kr.	18 kg CO ₂
MASSIVE YDERVÆGGE Skolegade 44: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm	200 kr.	2.600 kr.	18 kg CO ₂
MASSIVE YDERVÆGGE Skolegade 46: Indvendig efterisolering af radiatornicher med 100 mm	200 kr.	2.600 kr.	18 kg CO ₂
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Skolegade 36: Efterisolering af let væg mod kælder med 200 mm	100 kr.	3.400 kr.	17 kg CO ₂
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Skolegade 38: Efterisolering af let væg mod kælder med 200 mm	100 kr.	3.400 kr.	17 kg CO ₂
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Skolegade 40: Efterisolering af let væg mod kælder med 200 mm	100 kr.	3.400 kr.	17 kg CO ₂
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Skolegade 42: Efterisolering af let væg mod kælder med 200 mm	100 kr.	3.400 kr.	17 kg CO ₂
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Skolegade 44: Efterisolering af let væg mod kælder med 200 mm	100 kr.	3.400 kr.	17 kg CO ₂
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Skolegade 46: Efterisolering af let væg mod kælder med 200 mm	100 kr.	3.400 kr.	17 kg CO ₂
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Søndergade 14: Efterisolering af let væg mod kælder med 200 mm	100 kr.	3.400 kr.	17 kg CO ₂
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Søndergade 16: Efterisolering af let væg mod kælder med 200 mm	100 kr.	3.400 kr.	17 kg CO ₂
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Søndergade 18: Efterisolering af let væg mod kælder med 200 mm	100 kr.	3.400 kr.	17 kg CO ₂

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Søndergade 20: Efterisolering af let væg mod kælder med 200 mm	100 kr.	3.400 kr.	17 kg CO ₂
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Søndergade 24: Efterisolering af let væg mod kælder med 200 mm	100 kr.	3.400 kr.	17 kg CO ₂
LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM Søndergade 22: Efterisolering af let væg mod kælder med 200 mm	100 kr.	3.400 kr.	17 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Søndergade 14: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	800 kr.	17.500 kr.	135 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Søndergade 16: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	800 kr.	17.500 kr.	135 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Søndergade 18: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	800 kr.	17.500 kr.	135 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Søndergade 20: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	800 kr.	17.500 kr.	135 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Søndergade 24: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	800 kr.	17.500 kr.	135 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Søndergade 22: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	800 kr.	17.500 kr.	135 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Skolegade 36: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	800 kr.	17.500 kr.	133 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Skolegade 38: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	800 kr.	17.500 kr.	133 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Skolegade 40: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	800 kr.	17.500 kr.	133 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Skolegade 42: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	800 kr.	17.500 kr.	133 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Skolegade 44: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	800 kr.	17.500 kr.	133 kg CO ₂
ETAGEADSKILLELSE Skolegade 46: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering	800 kr.	17.500 kr.	133 kg CO ₂
VARMERØR Skolegade 36: Isolering af varmerør op til 60 mm	400 kr.	5.200 kr.	69 kg CO ₂

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

VARMERØR Skolegade 38: Isolering af varmerør op til 60 mm	400 kr.	5.200 kr.	69 kg CO ₂
VARMERØR Skolegade 40: Isolering af varmerør op til 60 mm	400 kr.	5.200 kr.	69 kg CO ₂
VARMERØR Skolegade 42: Isolering af varmerør op til 60 mm	400 kr.	5.200 kr.	69 kg CO ₂
VARMERØR Skolegade 44: Isolering af varmerør op til 60 mm	400 kr.	5.200 kr.	69 kg CO ₂
VARMERØR Skolegade 46: Isolering af varmerør op til 60 mm	400 kr.	5.200 kr.	69 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Skolegade 36: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm	1.000 kr.	4.200 kr.	161 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Skolegade 38: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm	1.000 kr.	4.200 kr.	161 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Skolegade 40: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm	1.000 kr.	4.200 kr.	161 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Skolegade 42: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm	1.000 kr.	4.200 kr.	161 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Skolegade 44: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm	1.000 kr.	4.200 kr.	161 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Skolegade 46: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm	1.000 kr.	4.200 kr.	161 kg CO ₂
ANDRE FORSLAG DER KAN VÆRE RENTABLE, HVIS DE UDFØRES SAMMEN MED ANDRE RENOVERINGER			
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 16: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering og udskiftning af eksisterende loftslæg	300 kr.		38 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 18: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering og udskiftning af eksisterende loftslæg	300 kr.		38 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 14: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering og udskiftning af eksisterende loftslæg	300 kr.		38 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 20: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering og udskiftning af eksisterende loftslæg	300 kr.		38 kg CO ₂

UDNYTTET TAGRUM Søndergade 24: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering og udskiftning af eksisterende loftslem	300 kr.		38 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 22: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering og udskiftning af eksisterende loftslem	300 kr.		38 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 36: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering og udskiftning af eksisterende loftslem	300 kr.		38 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 38: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering og udskiftning af eksisterende loftslem	300 kr.		38 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 40: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering og udskiftning af eksisterende loftslem	300 kr.		38 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 42: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering og udskiftning af eksisterende loftslem	300 kr.		38 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 44: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering og udskiftning af eksisterende loftslem	300 kr.		38 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 46: Efterisolering af hanebåndsloft med 200 mm isolering og udskiftning af eksisterende loftslem	300 kr.		38 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 14: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	200 kr.		32 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 16: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	200 kr.		32 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 18: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	200 kr.		32 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 20: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	200 kr.		32 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 24: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	200 kr.		32 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Søndergade 22: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	200 kr.		32 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 36: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	200 kr.		31 kg CO ₂

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

UDNYTTET TAGRUM Skolegade 38: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	200 kr.		31 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 40: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	200 kr.		31 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 42: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	200 kr.		31 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 44: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	200 kr.		31 kg CO ₂
UDNYTTET TAGRUM Skolegade 46: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering	200 kr.		31 kg CO ₂
OVENLYS Søndergade 14: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude	100 kr.		8 kg CO ₂
OVENLYS Søndergade 16: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude	100 kr.		8 kg CO ₂
OVENLYS Søndergade 18: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude	100 kr.		8 kg CO ₂
OVENLYS Søndergade 20: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude	100 kr.		8 kg CO ₂
OVENLYS Søndergade 24: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude	100 kr.		8 kg CO ₂
OVENLYS Søndergade 22: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude	100 kr.		8 kg CO ₂
OVENLYS Skolegade 36: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude	100 kr.		7 kg CO ₂
OVENLYS Skolegade 38: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude	100 kr.		7 kg CO ₂
OVENLYS Skolegade 40: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude	100 kr.		7 kg CO ₂
OVENLYS Skolegade 42: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude	100 kr.		7 kg CO ₂

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

OVENLYS Skolegade 44: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude	100 kr.		7 kg CO ₂
OVENLYS Skolegade 46: Udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer med termorude	100 kr.		7 kg CO ₂
YDERDØRE Skolegade 36: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kælder	100 kr.		10 kg CO ₂
YDERDØRE Skolegade 38: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kælder	100 kr.		10 kg CO ₂
YDERDØRE Skolegade 40: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kælder	100 kr.		10 kg CO ₂
YDERDØRE Skolegade 42: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kælder	100 kr.		10 kg CO ₂
YDERDØRE Skolegade 44: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kælder	100 kr.		10 kg CO ₂
YDERDØRE Skolegade 46: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kælder	100 kr.		10 kg CO ₂
YDERDØRE Søndergade 14: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kælder	100 kr.		10 kg CO ₂
YDERDØRE Søndergade 16: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kælder	100 kr.		10 kg CO ₂
YDERDØRE Søndergade 18: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kælder	100 kr.		10 kg CO ₂
YDERDØRE Søndergade 20: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kælder	100 kr.		10 kg CO ₂
YDERDØRE Søndergade 24: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kælder	100 kr.		10 kg CO ₂
YDERDØRE Søndergade 22: Udskiftning af massiv uisoleret dør mod kælder	100 kr.		10 kg CO ₂
VARMERØR Søndergade 14: Isolering af varmerør op til 60 mm	200 kr.		31 kg CO ₂
VARMERØR Søndergade 16: Isolering af varmerør op til 60 mm	200 kr.		31 kg CO ₂
VARMERØR Søndergade 18: Isolering af varmerør op til 60 mm	200 kr.		31 kg CO ₂
VARMERØR Søndergade 20: Isolering af varmerør op til 60 mm	200 kr.		31 kg CO ₂
VARMERØR Søndergade 22: Isolering af varmerør op til 60 mm	200 kr.		31 kg CO ₂

VARMERØR Søndergade 22: Isolering af varmerør op til 60 mm	200 kr.		31 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Søndergade 14: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm	200 kr.		30 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Søndergade 16: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm	200 kr.		30 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Søndergade 18: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm	200 kr.		30 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Søndergade 20: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm	200 kr.		30 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Søndergade 24: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm	200 kr.		30 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Søndergade 22: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm	200 kr.		30 kg CO ₂

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål: Mærkningen synliggør bygningens beregnede energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på energimærkningsskalaen fra A2020 til G.

Rapporten giver et overblik over de energimæssige forbedringer af boligerne, som er rentable at gennemføre eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad forbedringerne går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

DERFOR SKAL DU GENNEMFØRE ENERGIFORBEDRINGER:



BEDRE INDEKLIMA

Når du energiforbedrer kan det have en positiv betydning for indeklimaet.



VARMERE OVERFLADER

Dit hus bliver bedre til at holde på varmen, så du får mere gavn af de dele af huset, der før var for kolde til at bruge i hverdagen.



ØGET KOMFORT

Du får nemmere ved at holde den rette temperatur i boligen, så den bliver rarere at være i.



MINDRE TRÆK

Din bolig bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor du før var generet af kulde og træk.

Det beregnede energibehov er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller bruger store mængder varmt vand.

For at kunne sammenligne bygningers energimæssige kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud fra en række standardantagelser for vej, familiestørrelse, indendørstemperatur, adfærd m.v. Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede energibehov.

FIRE ÅRSAGER TIL AT HUSETS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNED ENEGIBEHOV I RAPPORTEN:



FAMILIESTØRRELSE

Der antages en gennemsnitlig familiestørrelse relativt til husets størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis der bo flere eller færre end antaget.



INDENDØRSTEMPERATUR

Der antages en konstant opvarmning af huset til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis beboerne ønsker en højere eller lavere temperatur.



VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til husets størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis beboerne bruger mere eller mindre varmt vand.



VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116



BYGNINGSBESKRIVELSE / Skolegade 36

ADRESSE Skolegade 36, 6780 Skærbæk			BBR NR. 550-10414-1	BFE NR. 5214206
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)				OPFØRELSESÅR 1949
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 86 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 86 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 36 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 50 m ²	
E ENERGIMÆRKE		C ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSFORSLAG	C ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSFORSLAG	

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 22.110	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM 22,11 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	---

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	2.637

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse
Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer
311589874

Gyldighedsperiode
31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af
OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

BYGNINGSBESKRIVELSE / Skolegade 38

ADRESSE Skolegade 38, 6780 Skærbæk		BBR NR. 550-10414-2	BFE NR. 5214206	
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)			OPFØRELSESÅR 1949	
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 86 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 86 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 36 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 50 m ²	
E C C ENERGIMÆRKEENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAGENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG				

BYGNINGENS BEREGBNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 22.110	OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM 22,11 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	2.637

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Skolegade 40

ADRESSE Skolegade 40, 6780 Skærbæk		BBR NR. 550-10414-3	BFE NR. 5214206
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)			OPFØRELSESÅR 1949
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 86 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 86 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 36 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
E C C ENERGIMÆRKEENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAGENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG			

BYGNINGENS BEREGBNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 22.110	OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM 22,11 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	2.637

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse
Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer
311589874

Gyldighedsperiode
31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af
OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

BYGNINGSBESKRIVELSE / Skolegade 42

ADRESSE Skolegade 42, 6780 Skærbæk		BBR NR. 550-10414-4		BFE NR. 5214206
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)				OPFØRELSESÅR 1949
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 86 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 86 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 36 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 50 m ²	
E C C				
ENERGIMÆRKEENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAGENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG				

BYGNINGENS BEREGBNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 22.110	OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM 22,11 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	2.637

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmemfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Skolegade 44

ADRESSE Skolegade 44, 6780 Skærbæk		BBR NR. 550-10414-5	BFE NR. 5214206
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)			OPFØRELSESÅR 1949
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 86 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 86 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 36 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
E C C			
ENERGIMÆRKEENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAGENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG			

BYGNINGENS BEREGBNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 22.110	OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM 22,11 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	2.637

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmemfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse
Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer
311589874

Gyldighedsperiode
31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af
OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

BYGNINGSBESKRIVELSE / Skolegade 46

ADRESSE Skolegade 46, 6780 Skærbæk		BBR NR. 550-10414-6	BFE NR. 5214206
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)			OPFØRELSESÅR 1949
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 86 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 86 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 36 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
E C C ENERGIMÆRKEENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAGENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG			

BYGNINGENS BEREGBNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 22.110	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFØRM 22,11 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	---

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	2.637

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmemfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Søndergade 14

ADRESSE Søndergade 14, 6780 Skærbæk		BBR NR. 550-10414-7	BFE NR. 5214206
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)			OPFØRELSESÅR 1952
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 92 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 86 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 36 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²
D D C ENERGIMÆRKEENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAGENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG			

BYGNINGENS BEREGBNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 19.900	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFØRM 19,90 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	---

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	2.637

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmemfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Adresse
Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer
311589874

Gyldighedsperiode
31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af
OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

BYGNINGSBESKRIVELSE / Søndergade 16

ADRESSE Søndergade 16, 6780 Skærbæk			BBR NR. 550-10414-8	BFE NR. 5214206
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)				OPFØRELSESÅR 1952
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1994	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 92 m²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 86 m²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 36 m²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 50 m²	
D ENERGIMÆRKE		D ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		C ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGBNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 19.900	OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM 19,90 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	2.637

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Søndergade 18

ADRESSE Søndergade 18, 6780 Skærbæk			BBR NR. 550-10414-9	BFE NR. 5214206
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)				OPFØRELSESÅR 1952
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING 1996	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 92 m²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 86 m²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 36 m²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 50 m²	
D ENERGIMÆRKE		D ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		C ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGBNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 19.900	OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM 19,90 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	2.637

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Søndergade 20

ADRESSE Søndergade 20, 6780 Skærbæk			BBR NR. 550-10414-10	BFE NR. 5214206
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)				OPFØRELSESÅR 1952
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 92 m²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 86 m²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 36 m²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 50 m²	
D ENERGIMÆRKE		D ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		C ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 19.900	OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM 19,90 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	2.637

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmemfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Søndergade 22

ADRESSE Søndergade 22, 6780 Skærbæk			BBR NR. 550-10414-12	BFE NR. 5214206
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)				OPFØRELSESÅR 1949
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 92 m²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 86 m²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 36 m²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 50 m²	
D ENERGIMÆRKE		D ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG		C ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 19.900	OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM 19,90 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	--

Andre energibehov

EL TIL ANDET* El til bygningsdrift	kWh 0
El til forbrug	2.637

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmemfordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

BYGNINGSBESKRIVELSE / Søndergade 24

ADRESSE Søndergade 24, 6780 Skærbæk		BBR NR. 550-10414-13	BFE NR. 5214206
BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) (120)			OPFØRELSESÅR 1949
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme	SUPPLERENDE VARME Ingen	BOLIGAREAL I BBR 92 m ²
OPVARMET BYGNINGSAREAL 86 m ²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 36 m ²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m ²	ERHVERVSAREAL I BBR 0 m ²

D

D

C

ENERGIMÆRKEENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAGENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNED ENEGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFØRM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 19.900	OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFØRM 19,90 MWh fjernvarme
------------------------------	----------------------------	---

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	0
El til forbrug	2.637

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme

375 kr. pr. MWh

Fast afgift: 39.778 kr. pr. år

Elektricitet til andet end opvarmning

3,24 kr. pr. kWh

Da energimærkets gyldighed er 10 år bør man altid kontrollere nyeste priser hos leverandøren, priser kan svinge en del, endda indenfor samme år.

I beregninger er anvendt estimerede priser, der omfatter materialer, timeløn til professionelle håndværkere, eventuelle projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger - herunder stillads samt følge- og miljøomkostninger.

Det anbefales at indhente overslag på rapportens besparelsesforslag til almen orientering inden en konkret planlægning igangsættes, herunder projektforslag og indhentning af en fast tilbudspris. Der kan være store afvigelser fra den estimerede pris og en konkret pris, blandt andet på grund af regionale og beskæftigelsesmæssige forhold.

De anvendte el- og brændselspriser er med udgangspunkt i gennemsnits dagspriser, da der kan være forskelle på disse. Priser kan derfor afvige fra aktuelle forhold.

Ønskes der yderligere oplysninger om løsningsforslag og muligheder for efterisolering, varmeinstallationer og ventilation, henvises til "Videncenter for energibesparelser i bygninger" Foruden informative tegninger og eksempler på flere aktuelle situationer, enhver husejer kan komme ud for, indeholder de enkelte afsnit også en udførlig arbejdsbeskrivelse i et let og forståeligt sprog. Der er også henvisninger til yderligere informationer om de enkelte løsningsforslag.

Videncenter for energibesparelser kan kontaktes på tlf. 72 20 22 55 eller på hjemmesiden www.byggerienergi.dk

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport er udskrevet fra www.boligejer.dk, og er derfor tilgængelig for offentligheden. Hvis det faktiske energiforbrug i bygningen og omkostningerne til dækning af det, er registeret ved energimærkningen, fremgår det ikke i denne rapport, da oplysningerne er fortrolige for enfamiliehuse.

FIRMA

Firmanummer: 600001

CVR-nummer: 66819116

OBH Ingeniørservice A/S
Agerhatten 25
5220 Odense SØ

obh@obh-gruppen.dk
tlf. 70217240

Ved energikonsulent
Annette Hallgård Christensen

RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 31. marts 2022 til den 31. marts 2032

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal være modtaget hos det certificerede energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer - dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs mere om, hvordan du indgiver en klage.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for 4 uger.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

**FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I
ENERGIBESPARELSE**

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører, da de angivne priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bør det undersøges om energiforbedringen kræver myndighedsgodkendelse.

Årligt abonnement for salg af el bør undersøges nærmere, da dette variere meget på det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens isoleringsmæssige tilstand, skal der udføres destruktive indgreb i klimaskærmen.

DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER

Der er i forbindelse med bygningsbesigtigelsen ikke givet tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser. Oplysning om isolering beror derfor på energikonsulentens skøn, tegningsmateriale og byggeskik.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores hjemmeside.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-bygninger/lovgivning-om-energimaerkning

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Denne energimærkningsrapport omfatter BBR-Meddelelsens bygning nr. 1-13.

Der var ved besigtigelsen følgende tegninger til rådighed:
Plan-, snit- og facadetegning fra 1947.

Ved besigtigelsen var der adgang til Skolegade 45 og Søndergade 18.

Som udgangspunkt i energimærkningen af bygningerne er anvendt skøn og vurderinger på grundlag af registreringer i de besigtigede boliger angående ydervægge, tag, gulve, vinduer/døre og tekniske installationer.

Repræsentant for ejendommen var til stede.

Inden gennemførelse af energibesparelserne i rapporten bør flg. forhold undersøges nærmere i samarbejde med en rådgiver.

- Ved efterisolering af bygningens konstruktioner skal det sikres at disse og nærliggende konstruktioner ventileres og udføres forsvarligt for at undgå fugtproblemer.
- Evt. myndigheds restriktioner.

Derudover er det vigtigt som bruger af bygningen, at sikre tilstrækkelig udluftning i bygningen, da man ved f.eks. udskiftning af vinduer og efterisolering ofte får en mere tæt bygning.

Såfremt energibesparende forslag er udeladt af rapporten i forbindelse med klimaskærmen, grunder dette i rentabilitet og at nuværende isoleringsforhold er af fornuftigt niveau.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

Bygningerne er fritliggende enfamiliehuse i en etage med udnyttet tagetage og kælder. Bygningerne er opført i 1949 og 1952. Der er nyere vinduer og døre med energiruder. Kælderen er uopvarmet og ikke medregnet i energiberegningen.

Det opvarmede areal er bestemt ud fra tegningsmateriale og opmåling af bygningen i forbindelse med energimærkningen. Det opvarmede etageareal i henhold til energimærkningens opmåling er i overensstemmelse med BBR meddelelsen.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse af energitilstanden af dine boliger, energikonsulentens forslag til energiforbedringer og tilhørende energiløsninger.

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du sparer mere på dit energiforbrug inden for energiforbedringens levetid, end energiforbedringen koster at gennemføre.

De rentable forslag fremgår med en investeringspris.

Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

TAG OG LOFT

UDNYTTET TAGRUM

STATUS

Skolegade 36: Loft mod skunkrum er udført som røselers-dæk, skønnet at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Skolegade 36: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 36: Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved ovenlys. Isoleringsforholdet er målt ved skunklem.

Skolegade 36: Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftsløm er uisoleret. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftsløm.

Skolegade 38: Loft mod skunkrum er udført som røselers-dæk, skønnet at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Skolegade 38: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 38: Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved ovenlys. Isoleringsforholdet er målt ved skunklem.

Skolegade 38: Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftsløm er uisoleret. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftsløm.

Skolegade 40: Loft mod skunkrum er udført som røselers-dæk, skønnet at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Skolegade 40: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 40: Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelse er målt ved ovenlys. Isoleringsforholdet er målt ved skunklem.

Skolegade 40: Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftsløm er uisoleret. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftsløm.

Skolegade 42: Loft mod skunkrum er udført som røselers-dæk, skønnet at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Skolegade 42: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 42: Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved ovenlys. Isoleringsforholdet er målt ved skunklem.

Skolegade 42: Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftsløst er uisolert.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftsløst.

Skolegade 44: Loft mod skunkrum er udført som røselersdæk, skønnet at være uisolert.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Skolegade 44: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 44: Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved ovenlys. Isoleringsforholdet er målt ved skunklem.

Skolegade 44: Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftsløst er uisolert.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftsløst.

Skolegade 46: Loft mod skunkrum er udført som røselersdæk, skønnet at være uisolert.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Skolegade 46: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 46: Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved ovenlys. Isoleringsforholdet er målt ved skunklem.

Skolegade 46: Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftsløst er uisolert.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftsløst.

Søndergade 14: Loft mod skunkrum er udført som røselersdæk, skønnet at være uisolert.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Søndergade 14: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 14: Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved ovenlys. Isoleringsforholdet er målt ved skunklem.

Søndergade 14: Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftsløst er uisolert.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftsløst.

Søndergade 16: Loft mod skunkrum er udført som røselersdæk, skønnet at være uisolert.
Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Søndergade 16: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 16: Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld.
Konstruktionstykkelser er målt ved ovenlys. Isoleringsforholdet er målt ved skunklem.

Søndergade 16: Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftsløst er uisolert.
Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftsløst.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Søndergade 18: Loft mod skunkrum er udført som røsele-dæk, skønnet at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Søndergade 18: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelser er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 18: Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelser er målt ved ovenlys. Isoleringsforholdet er målt ved skunklem.

Søndergade 18: Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftsløm er uisoleret. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftsløm.

Søndergade 20: Loft mod skunkrum er udført som røsele-dæk, skønnet at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Søndergade 20: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelser er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 20: Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelser er målt ved ovenlys. Isoleringsforholdet er målt ved skunklem.

Søndergade 20: Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftsløm er uisoleret. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftsløm.

Søndergade 22: Loft mod skunkrum er udført som røsele-dæk, skønnet at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Søndergade 22: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelser er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 22: Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelser er målt ved ovenlys. Isoleringsforholdet er målt ved skunklem.

Søndergade 22: Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftsløm er uisoleret. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftsløm.

Søndergade 24: Loft mod skunkrum er udført som røsele-dæk, skønnet at være uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er skønnet ud fra opførelsestidspunktet.

Søndergade 24: Vægge mod skunkrum er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelser er målt ved skunklem. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 24: Skråvægge er isoleret med 100 mm mineraluld. Konstruktionstykkelser er målt ved ovenlys. Isoleringsforholdet er målt ved skunklem.

Søndergade 24: Hanebåndsloft er isoleret med 100 mm mineraluld. Loftsløm er uisoleret. Isoleringsforholdet i konstruktionen er målt ved loftsløm.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
	900 kr.	11.400 kr.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Søndergade 14: Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. Søndergade 14: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.		
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 16: Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. Søndergade 16: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	ÅRLIG BESPARELSE 900 kr.	INVESTERING 11.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 18: Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. Søndergade 18: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	ÅRLIG BESPARELSE 900 kr.	INVESTERING 11.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 20: Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. Søndergade 20: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	ÅRLIG BESPARELSE 900 kr.	INVESTERING 11.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 24: Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. Søndergade 24: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	ÅRLIG BESPARELSE 900 kr.	INVESTERING 11.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE 900 kr.	INVESTERING 11.400 kr.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Søndergade 22: Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. Søndergade 22: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.		
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 36: Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. Skolegade 36: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	ÅRLIG BESPARELSE 900 kr.	INVESTERING 11.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 38: Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. Skolegade 38: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	ÅRLIG BESPARELSE 900 kr.	INVESTERING 11.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 40: Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. Skolegade 40: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	ÅRLIG BESPARELSE 900 kr.	INVESTERING 11.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 42: Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. Skolegade 42: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	ÅRLIG BESPARELSE 900 kr.	INVESTERING 11.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 44: Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. Skolegade 44: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	ÅRLIG BESPARELSE 900 kr.	INVESTERING 11.400 kr.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 46: Isolering af loft mod skunkrum med 300 mm isolering. Det forventes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter isoleringsarbejdet. Skolegade 46: Efterisolering af vægge mod skunkrum med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Det påregnes at skunke er tilgængelige, hvorved overslagsprisen alene omfatter montering af den nye isolering.	ÅRLIG BESPARELSE 900 kr.	INVESTERING 11.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 16: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Der monteres en ny isoleret, præfabrikeret loftslem Søndergade 16: Der monteres en ny præfabrikeret loftslem, med fastmonteret 3-delt stige og helstøbt tætningsliste mellem lem og bundkarm. Det eksisterende hul mod loftsrummet tilpasses eventuelt efter behov.	ÅRLIG BESPARELSE 300 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 18: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Der monteres en ny isoleret, præfabrikeret loftslem Søndergade 18: Der monteres en ny præfabrikeret loftslem, med fastmonteret 3-delt stige og helstøbt tætningsliste mellem lem og bundkarm. Det eksisterende hul mod loftsrummet tilpasses eventuelt efter behov.	ÅRLIG BESPARELSE 300 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 14: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Der monteres en ny isoleret, præfabrikeret loftslem Søndergade 14: Der monteres en ny præfabrikeret loftslem, med fastmonteret 3-delt stige og helstøbt tætningsliste mellem lem og bundkarm. Det eksisterende hul mod loftsrummet tilpasses eventuelt efter behov.	ÅRLIG BESPARELSE 300 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 20: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Der monteres en ny isoleret, præfabrikeret loftslem Søndergade 20: Der monteres en ny præfabrikeret loftslem, med fastmonteret 3-delt stige og helstøbt tætningsliste mellem lem og bundkarm. Det eksisterende hul mod loftsrummet tilpasses eventuelt efter behov.	ÅRLIG BESPARELSE 300 kr.	INVESTERING

RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 24: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Der monteres en ny isoleret, præfabrikeret loftslem Søndergade 24: Der monteres en ny præfabrikeret loftslem, med fastmonteret 3-delt stige og helstøbt tætningsliste mellem lem og bundkarm. Det eksisterende hul mod loftsrummet tilpasses eventuelt efter behov.	ÅRLIG BESPARELSE 300 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 22: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Der monteres en ny isoleret, præfabrikeret loftslem Søndergade 22: Der monteres en ny præfabrikeret loftslem, med fastmonteret 3-delt stige og helstøbt tætningsliste mellem lem og bundkarm. Det eksisterende hul mod loftsrummet tilpasses eventuelt efter behov.	ÅRLIG BESPARELSE 300 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 36: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Der monteres en ny isoleret, præfabrikeret loftslem	ÅRLIG BESPARELSE 300 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 38: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Der monteres en ny isoleret, præfabrikeret loftslem	ÅRLIG BESPARELSE 300 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 40: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Der monteres en ny isoleret, præfabrikeret loftslem	ÅRLIG BESPARELSE 300 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 42: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Der monteres en ny isoleret, præfabrikeret loftslem	ÅRLIG BESPARELSE 300 kr.	INVESTERING

RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 44: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Der monteres en ny isoleret, præfabrikeret loftslem	ÅRLIG BESPARELSE 300 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 46: Efterisolering af hanebåndslofter med 200 mm isolering. Eksisterende isolering bevares, så der efter fremtidige forhold er isoleret med 300 mm. Der etableres ny gangbro i tagrummet, eller hvis der findes en eksisterende, skal denne hæves til de nye isoleringsforhold. Der monteres en ny isoleret, præfabrikeret loftslem	ÅRLIG BESPARELSE 300 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 14: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 16: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 18: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 20: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 24: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 22: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 36: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 38: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 40: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 42: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 44: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 46: Indvendig efterisolering af skråvægge med 200 mm isolering, så den samlede isoleringstykkelse opnår 300 mm. Det foreslås at isolere skråvægge indefra, i forbindelse med større indvendig renovering. Eksisterende beklædning fjernes og bortskaffes, og der udføres den nødvendige forskalling for den nye isolering og vægbeklædning. Tætheden skal sikres iht. gældende regler.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING

YDERVÆGGE

HULE YDERVÆGGE

STATUS

Skolegade 36: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat.

Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke.

Skolegade 38: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat.

Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke.

Skolegade 40: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat.

Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke.

Skolegade 42: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat.

Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke.

Skolegade 44: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat.

Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke.

Skolegade 46: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat.

Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke.

Søndergade 14: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat.

Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke.

Søndergade 16: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat.

Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke.

Søndergade 18: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat.

Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke.

Søndergade 20: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat.

Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke.

Søndergade 22: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat.

Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke.

Søndergade 24: Ydervægge er udført som 30 cm hulmur. Vægge består udvendigt og indvendigt af tegl. Hulrummet er efterisoleret med mineraluldsgranulat.

Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra besigtigelse samt tidligere energimærke.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

MASSIVE YDERVÆGGE

STATUS

Skolegade 36: Radiatornicher under vinduer i stuen er skønnet udført som 24 cm massiv og uisoleret teglvæg med indvendig pladebeklædning.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 38: Radiatornicher under vinduer i stuen er skønnet udført som 24 cm massiv og uisoleret teglvæg med indvendig pladebeklædning.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 40: Radiatornicher under vinduer i stuen er skønnet udført som 24 cm massiv og uisoleret teglvæg med indvendig pladebeklædning.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 42: Radiatornicher under vinduer i stuen er skønnet udført som 24 cm massiv og uisoleret teglvæg med indvendig pladebeklædning.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 44: Radiatornicher under vinduer i stuen er skønnet udført som 24 cm massiv og uisoleret teglvæg med indvendig pladebeklædning.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 46: Radiatornicher under vinduer i stuen er skønnet udført som 24 cm massiv og uisoleret teglvæg med indvendig pladebeklædning.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 14: Radiatornicher under vinduer i stuen er skønnet udført som 24 cm massiv og uisoleret teglvæg med indvendig pladebeklædning.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 16: Radiatornicher under vinduer i stuen er skønnet udført som 24 cm massiv og uisoleret teglvæg med indvendig pladebeklædning.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 18: Radiatornicher under vinduer i stuen er skønnet udført som 24 cm massiv og uisoleret teglvæg med indvendig pladebeklædning.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 20: Radiatornicher under vinduer i stuen er skønnet udført som 24 cm massiv og uisoleret teglvæg med indvendig pladebeklædning.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 22: Radiatornicher under vinduer i stuen er skønnet udført som 24 cm massiv og uisoleret teglvæg med indvendig pladebeklædning.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 24: Radiatornicher under vinduer i stuen er skønnet udført som 24 cm massiv og uisoleret teglvæg med indvendig pladebeklædning.
Konstruktionstykkelser er målt ved vindue. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 14: Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i radiatornicher. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 2.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 16: Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i radiatornicher. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 2.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 18: Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i radiatornicher. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 2.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 20: Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i radiatornicher. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 2.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 24: Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i radiatornicher. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 2.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 22: Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i radiatornicher. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 2.600 kr.

RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 36: Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i radiatornicher. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 2.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 38: Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i radiatornicher. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 2.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 40: Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i radiatornicher. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 2.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 42: Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i radiatornicher. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 2.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 44: Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i radiatornicher. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 2.600 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 46: Indvendig efterisolering med 100 mm isolering på massive ydervægge i radiatornicher. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre. I forbindelse med arbejdet, skal der udføres nye lysninger og bundstykker ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i den nye væg.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING 2.600 kr.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

LETTE VÆGGE MOD UOPVARMEDE RUM

STATUS

Skolegade 36: Skillevæg mod kælder er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 38: Skillevæg mod kælder er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 40: Skillevæg mod kælder er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 42: Skillevæg mod kælder er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 44: Skillevæg mod kælder er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Skolegade 46: Skillevæg mod kælder er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 14: Skillevæg mod kælder er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 16: Skillevæg mod kælder er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 18: Skillevæg mod kælder er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 20: Skillevæg mod kælder er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 22: Skillevæg mod kælder er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Søndergade 24: Skillevæg mod kælder er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er ikke isoleret.
Konstruktionstykkelser er målt ved dør. Isoleringsforholdet er skønnet ud fra dette.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 36: Efterisolering med 100 mm isolering i let væg mod kælder. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING 3.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 38: Efterisolering med 100 mm isolering i let væg mod kælder. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING 3.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 40: Efterisolering med 100 mm isolering i let væg mod kælder. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING 3.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 42: Efterisolering med 100 mm isolering i let væg mod kælder. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING 3.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 44: Efterisolering med 100 mm isolering i let væg mod kælder. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING 3.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 46: Efterisolering med 100 mm isolering i let væg mod kælder. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING 3.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 14: Efterisolering med 100 mm isolering i let væg mod kælder. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING 3.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 16: Efterisolering med 100 mm isolering i let væg mod kælder. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING 3.400 kr.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 18: Efterisolering med 100 mm isolering i let væg mod kælder. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING 3.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 20: Efterisolering med 100 mm isolering i let væg mod kælder. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING 3.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 24: Efterisolering med 100 mm isolering i let væg mod kælder. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING 3.400 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 22: Efterisolering med 100 mm isolering i let væg mod kælder. Eksisterende pladebeklædning nedtages og bortskaffes. Arbejdet udføres iht. gældende regler på området, hvad angår materialekrav samt placering og udførelse af dampspærre.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING 3.400 kr.

VINDUER, OVENLYS OG DØRE

FACADEVINDUER

STATUS

Beskrivelse og glasforhold vedrørende vinduer og døre er skønnet ud fra en visuel kontrol ved besigtigelsen.

Skolegade 36: Vinduerne er med tolags energirude.

Skolegade 38: Vinduerne er med tolags energirude.

Skolegade 40: Vinduerne er med tolags energirude.

Skolegade 42: Vinduerne er med tolags energirude.

Skolegade 44: Vinduerne er med tolags energirude.

Skolegade 46: Vinduerne er med tolags energirude.

Søndergade 14: Vinduerne er med tolags energirude.

Søndergade 16: Vinduerne er med tolags energirude.

Søndergade 18: Vinduerne er med tolags energirude.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Søndergade 20: Vinduerne er med tolags energirude.

Søndergade 22: Vinduerne er med tolags energirude.

Søndergade 24: Vinduerne er med tolags energirude.

OVENLYS

STATUS

Skolegade 36: Ovenlysvindue er med tolags termorude.

Skolegade 38: Ovenlysvindue er med tolags termorude.

Skolegade 40: Ovenlysvindue er med tolags termorude.

Skolegade 42: Ovenlysvindue er med tolags termorude.

Skolegade 44: Ovenlysvindue er med tolags termorude.

Skolegade 46: Ovenlysvindue er med tolags termorude.

Søndergade 14: Ovenlysvindue er med tolags termorude.

Søndergade 16: Ovenlysvindue er med tolags termorude.

Søndergade 18: Ovenlysvindue er med tolags termorude.

Søndergade 20: Ovenlysvindue er med tolags termorude.

Søndergade 22: Ovenlysvindue er med tolags termorude.

Søndergade 24: Ovenlysvindue er med tolags termorude.

RENOVERINGSFORSLAG

Søndergade 14: Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nyt med trelags energiruder.

ÅRLIG BESPARELSE

100 kr.

INVESTERING

RENOVERINGSFORSLAG

Søndergade 16: Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nyt med trelags energiruder.

ÅRLIG BESPARELSE

100 kr.

INVESTERING

RENOVERINGSFORSLAG

Søndergade 18: Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nyt med trelags energiruder.

ÅRLIG BESPARELSE

100 kr.

INVESTERING

RENOVERINGSFORSLAG

Søndergade 20: Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nyt med trelags energiruder.

ÅRLIG BESPARELSE

100 kr.

INVESTERING

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 24: Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nyt med trelags energiruder.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 22: Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nyt med trelags energiruder.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 36: Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nyt med trelags energiruder.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 38: Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nyt med trelags energiruder.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 40: Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nyt med trelags energiruder.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 42: Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nyt med trelags energiruder.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 44: Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nyt med trelags energiruder.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 46: Eksisterende ovenlysvindue med termorude foreslås udskiftet til nyt med trelags energiruder.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING

YDERDØRE
STATUS Skolegade 36: Hoveddør og terrassedør er med tolags energirude. Skolegade 36: Massiv dør mod kælder vurderes at være uisoleret. Skolegade 38: Hoveddør og terrassedør er med tolags energirude. Skolegade 38: Massiv dør mod kælder vurderes at være uisoleret. Skolegade 40: Hoveddør og terrassedør er med tolags energirude. Skolegade 40: Massiv dør mod kælder vurderes at være uisoleret. Skolegade 42: Hoveddør og terrassedør er med tolags energirude.

Skolegade 42: Massiv dør mod kælder vurderes at være uisolaret.

Skolegade 44: Hoveddør og terrassedør er med tolags energirude.

Skolegade 44: Massiv dør mod kælder vurderes at være uisolaret.

Skolegade 46: Hoveddør og terrassedør er med tolags energirude.

Skolegade 46: Massiv dør mod kælder vurderes at være uisolaret.

Søndergade 14: Hoveddør og terrassedør er med tolags energirude.

Søndergade 14: Massiv dør mod kælder vurderes at være uisolaret.

Søndergade 16: Hoveddør og terrassedør er med tolags energirude.

Søndergade 16: Massiv dør mod kælder vurderes at være uisolaret.

Søndergade 18: Hoveddør og terrassedør er med tolags energirude.

Søndergade 18: Massiv dør mod kælder vurderes at være uisolaret.

Søndergade 20: Hoveddør og terrassedør er med tolags energirude.

Søndergade 20: Massiv dør mod kælder vurderes at være uisolaret.

Søndergade 22: Hoveddør og terrassedør er med tolags energirude.

Søndergade 22: Massiv dør mod kælder vurderes at være uisolaret.

Søndergade 24: Hoveddør og terrassedør er med tolags energirude.

Søndergade 24: Massiv dør mod kælder vurderes at være uisolaret.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Skolegade 36: Eksisterende massivdør mod kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	100 kr.	
Skolegade 38: Eksisterende massivdør mod kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	100 kr.	
Skolegade 40: Eksisterende massivdør mod kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	100 kr.	
Skolegade 42: Eksisterende massivdør mod kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	100 kr.	
Skolegade 44: Eksisterende massivdør mod kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	100 kr.	

RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 46: Eksisterende massivdør mod kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 14: Eksisterende massivdør mod kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 16: Eksisterende massivdør mod kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 18: Eksisterende massivdør mod kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 20: Eksisterende massivdør mod kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 24: Eksisterende massivdør mod kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 22: Eksisterende massivdør mod kælder foreslås udskiftet til ny massiv isoleret dør.	ÅRLIG BESPARELSE 100 kr.	INVESTERING

GULVE

ETAGEADSKILLELSE

STATUS

Skolegade 36: Gulv mod uopvarmet kælder, røselers-dæk med trægulv er uisolaret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Skolegade 38: Gulv mod uopvarmet kælder, røselers-dæk med trægulv er uisolaret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Skolegade 40: Gulv mod uopvarmet kælder, røselers-dæk med trægulv er uisolaret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Skolegade 42: Gulv mod uopvarmet kælder, røselers-dæk med trægulv er uisolaret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Skolegade 44: Gulv mod uopvarmet kælder, røselers-dæk med trægulv er uisolaret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Skolegade 46: Gulv mod uopvarmet kælder, røselers-dæk med trægulv er uisolaret.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Søndergade 14: Gulv mod uopvarmet kælder, røsele-dæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Søndergade 16: Gulv mod uopvarmet kælder, røsele-dæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Søndergade 18: Gulv mod uopvarmet kælder, røsele-dæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Søndergade 20: Gulv mod uopvarmet kælder, røsele-dæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Søndergade 22: Gulv mod uopvarmet kælder, røsele-dæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

Søndergade 24: Gulv mod uopvarmet kælder, røsele-dæk med trægulv er uisoleret. Konstruktions- og isoleringsforhold er konstateret ud fra tegningsmateriale.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Søndergade 14: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	800 kr.	17.500 kr.
Søndergade 16: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	800 kr.	17.500 kr.
Søndergade 18: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	800 kr.	17.500 kr.

RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 20: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	ÅRLIG BESPARELSE 800 kr.	INVESTERING 17.500 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 24: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af edhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	ÅRLIG BESPARELSE 800 kr.	INVESTERING 17.500 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 22: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af edhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	ÅRLIG BESPARELSE 800 kr.	INVESTERING 17.500 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 36: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	ÅRLIG BESPARELSE 800 kr.	INVESTERING 17.500 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 38: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	ÅRLIG BESPARELSE 800 kr.	INVESTERING 17.500 kr.

RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 40: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	ÅRLIG BESPARELSE 800 kr.	INVESTERING 17.500 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 42: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	ÅRLIG BESPARELSE 800 kr.	INVESTERING 17.500 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 44: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	ÅRLIG BESPARELSE 800 kr.	INVESTERING 17.500 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 46: Isolering af uisoleret gulv mod uopvarmet kælder med 100 mm isolering. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse udført som baumadæk. Der udføres effektiv dampspærre og afsluttes med godkendt beklædning. Det er vigtigt at have fokus på at rumhøjden ikke gøres lavere end bygningsreglementets krav herfor. Efter isoleringen af etageadskillelsen vil temperaturen i kælderen blive lavere. Herved øges risikoen for fugtproblemer, hvis der ikke ventileres. Det anbefales at etablere udeluftventiler i alle rum, og husejeren bør instrueres i korrekt udluftning af kælderen så fugt mv. undgås.	ÅRLIG BESPARELSE 800 kr.	INVESTERING 17.500 kr.

VENTILATION

VENTILATION

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

STATUS

Skolegade 36: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Skolegade 38: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Skolegade 40: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Skolegade 42: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Skolegade 44: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Skolegade 46: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Søndergade 14: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Søndergade 18: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Søndergade 20: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Søndergade 22: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

Søndergade 24: Der er naturlig ventilation i hele bygningen. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre fremstår i god stand.

VARMEANLÆG**FJERNVARME****STATUS**

Skolegade 36: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Skolegade 38: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Skolegade 40: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Skolegade 42: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Skolegade 44: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Skolegade 46: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Søndergade 14: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Søndergade 16: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Søndergade 18: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Søndergade 20: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Søndergade 22: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

Søndergade 24: Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført som direkte fjernvarmeanlæg, med fjernvarmevand i fordelingsnettet.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ikke stillet forslag til varmepumpe, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.

SOLVARME

STATUS

Der er ikke stillet forslag til solvarmeanlæg, da dette, med bygningens eksisterende varmeanlæg og den dertilhørende energipris, ikke vil kunne medføre et fornuftigt og rentabelt forslag.

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Skolegade 36: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Skolegade 38: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Skolegade 40: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Skolegade 42: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Skolegade 44: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Skolegade 46: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Søndergade 14: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Søndergade 16: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Søndergade 18: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Søndergade 20: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Søndergade 22: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

Søndergade 24: Den primære opvarmning af bygningen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg.

VARMERØR

STATUS

Skolegade 36: Varmerør i kælder er udført som 3/4" stålrør med ca. 20 mm isolering og uisolaret.

Skolegade 38: Varmerør i kælder er udført som 3/4" stålrør med ca. 20 mm isolering og uisolaret.

Skolegade 40: Varmerør i kælder er udført som 3/4" stålrør med ca. 20 mm isolering og uisolaret.

Skolegade 42: Varmerør i kælder er udført som 3/4" stålrør med ca. 20 mm isolering og uisolaret.

Skolegade 44: Varmerør i kælder er udført som 3/4" stålrør med ca. 20 mm isolering og uisolaret.

Skolegade 46: Varmerør i kælder er udført som 3/4" stålrør med ca. 20 mm isolering og uisolaret.

Søndergade 14: Varmerør i kælder er udført som 3/4" stålrør med ca. 20 mm isolering og som 1/2" stålrør med 10 mm isolering.

Søndergade 16: Varmerør i kælder er udført som 3/4" stålrør med ca. 20 mm isolering og som 1/2" stålrør med 10 mm isolering.

Søndergade 18: Varmerør i kælder er udført som 3/4" stålrør med ca. 20 mm isolering og som 1/2" stålrør med 10 mm isolering.

Søndergade 20: Varmerør i kælder er udført som 3/4" stålrør med ca. 20 mm isolering og som 1/2" stålrør med 10 mm isolering.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

Søndergade 22: Varmerør i kælder er udført som 3/4" stålrør med ca. 20 mm isolering og som 1/2" stålrør med 10 mm isolering.

Søndergade 24: Varmerør i kælder er udført som 3/4" stålrør med ca. 20 mm isolering og som 1/2" stålrør med 10 mm isolering.

RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE	INVESTERING
Skolegade 36: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	400 kr.	5.200 kr.
Skolegade 38: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	400 kr.	5.200 kr.
Skolegade 40: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	400 kr.	5.200 kr.
Skolegade 42: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	400 kr.	5.200 kr.
Skolegade 44: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	400 kr.	5.200 kr.
Skolegade 46: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	400 kr.	5.200 kr.
Søndergade 14: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Søndergade 14: Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	200 kr.	
Søndergade 16: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Søndergade 16: Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	200 kr.	
Søndergade 18: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Søndergade 18: Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	200 kr.	

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 20: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Søndergade 20: Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 24: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Søndergade 22: Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 22: Isolering af varmerør i kælder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter. Søndergade 22: Isolering af varmerør op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING

AUTOMATIK

STATUS

Skolegade 36: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Skolegade 38: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Skolegade 40: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Skolegade 42: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Skolegade 44: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Skolegade 46: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Søndergade 14: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Søndergade 16: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Søndergade 18: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Søndergade 20: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Søndergade 22: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Søndergade 24: Der er monteret termostatventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregningen, at varmeanlægget kan afbrydes. Enten automatisk via udefølger eller manuelt ved lukning af ventiler og slukning af varmfordelingspumper.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

VARMT BRUGSVAND

VARMT BRUGSVAND

STATUS

I beregningen er der indregnet et varmtvandsforbrug på 250 liter pr. m² opvarmet boligareal pr. år.

VARMTVANDSRØR

STATUS

Skolegade 36: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålør og 1/2" stålør. Rørene er med ca. 20 mm isolering og uisolaret.

Skolegade 38: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålør og 1/2" stålør. Rørene er med ca. 20 mm isolering og uisolaret.

Skolegade 40: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålør og 1/2" stålør. Rørene er med ca. 20 mm isolering og uisolaret.

Skolegade 42: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålør og 1/2" stålør. Rørene er med ca. 20 mm isolering og uisolaret.

Skolegade 44: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålør og 1/2" stålør. Rørene er med ca. 20 mm isolering og uisolaret.

Skolegade 46: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålør og 1/2" stålør. Rørene er med ca. 20 mm isolering og uisolaret.

Søndergade 14: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålør med ca. 20 mm isolering.

Søndergade 16: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålør med ca. 20 mm isolering.

Søndergade 18: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålør med ca. 20 mm isolering.

Søndergade 20: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålør med ca. 20 mm isolering.

Søndergade 22: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålør med ca. 20 mm isolering.

Søndergade 24: Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 3/4" stålør med ca. 20 mm isolering.

RENOVERINGSFORSLAG

Skolegade 36: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.

ÅRLIG BESPARELSE

1.000 kr.

INVESTERING

4.200 kr.

RENOVERINGSFORSLAG

Skolegade 38: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.

ÅRLIG BESPARELSE

1.000 kr.

INVESTERING

4.200 kr.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 40: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 1.000 kr.	INVESTERING 4.200 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 42: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 1.000 kr.	INVESTERING 4.200 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 44: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 1.000 kr.	INVESTERING 4.200 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Skolegade 46: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 1.000 kr.	INVESTERING 4.200 kr.
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 14: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 16: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 18: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 20: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 24: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING
RENOVERINGSFORSLAG Søndergade 22: Isolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder op til 60 mm isolering, udført enten med rørskåle eller lamelmåtter.	ÅRLIG BESPARELSE 200 kr.	INVESTERING

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Skolegade 36: Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro 6440. Varmtvandsbeholderen er placeret i uopvarmet kælder.

Skolegade 38: Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro 6440. Varmtvandsbeholderen er placeret i uopvarmet kælder.

Skolegade 40: Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro 6440. Varmtvandsbeholderen er placeret i uopvarmet kælder.

Skolegade 42: Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro 6440. Varmtvandsbeholderen er placeret i uopvarmet kælder.

Skolegade 44: Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro 6440. Varmtvandsbeholderen er placeret i uopvarmet kælder.

Skolegade 46: Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro 6440. Varmtvandsbeholderen er placeret i uopvarmet kælder.

Søndergade 14: Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro 6440. Varmtvandsbeholderen er placeret i uopvarmet kælder.

Søndergade 16: Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro 6440. Varmtvandsbeholderen er placeret i uopvarmet kælder.

Søndergade 18: Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro 6440. Varmtvandsbeholderen er placeret i uopvarmet kælder.

Søndergade 20: Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro 6440. Varmtvandsbeholderen er placeret i uopvarmet kælder.

Søndergade 22: Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro 6440. Varmtvandsbeholderen er placeret i uopvarmet kælder.

Søndergade 24: Varmt brugsvand produceres i præisoleret vandvarmer, fabrikat Metro 6440. Varmtvandsbeholderen er placeret i uopvarmet kælder.

EL**SOLCELLER****STATUS**

Der er ingen solceller på bygningen.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874


Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.

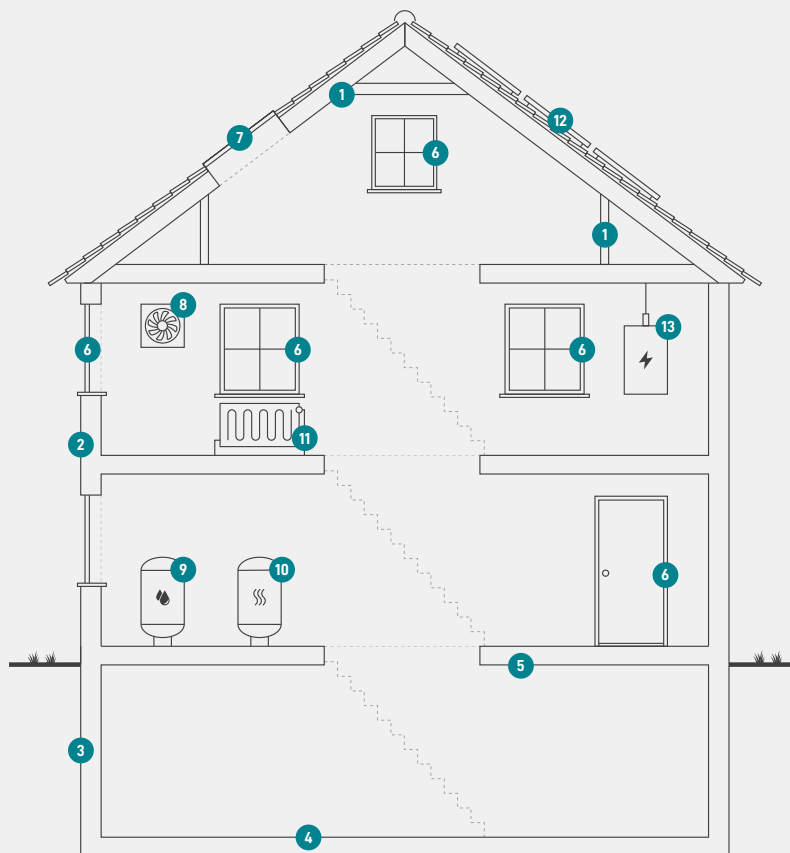

1

Tag og loft

Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2

Ydervægge

Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3

Kælderydervægge

Bygningens kælderydervægge, som vender mod jorden.

4

Kældergulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen i bygninger med opvarmet kælder.

5

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod opvarmet kælder.

6

Vinduer/døre

Bygningens facadevinduer og yderdøre.

7

Ovenlys

Bygningens ovenlysvinduer.

8

Ventilation

Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

9

Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

10

Varmeanlæg

Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

11

Varmefordeling

Bygningens varmefordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

12

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

13

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmefordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

Adresse

Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningsnummer

311589874

Gyldighedsperiode

31. marts 2022 - 31. marts 2032

Udarbejdet af

OBH Ingeniørservice A/S
CVR-nr.: 66819116

ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

**Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Skolegade 36
Skolegade 36
6780 Skærbæk**

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. marts 2022 til den 31. marts 2032
Energimærkningsnummer: 311589874

ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

**Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Skolegade 38
Skolegade 38
6780 Skærbæk**

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. marts 2022 til den 31. marts 2032
Energimærkningsnummer: 311589874

ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Skolegade 40
Skolegade 40
6780 Skærbæk

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. marts 2022 til den 31. marts 2032
Energimærkningsnummer: 311589874

ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Skolegade 42
Skolegade 42
6780 Skærbæk

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. marts 2022 til den 31. marts 2032
Energimærkningsnummer: 311589874

ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Skolegade 44
Skolegade 44
6780 Skærbæk

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. marts 2022 til den 31. marts 2032
Energimærkningsnummer: 311589874

ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Skolegade 46
Skolegade 46
6780 Skærbæk

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. marts 2022 til den 31. marts 2032
Energimærkningsnummer: 311589874

ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

**Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Søndergade 14
Søndergade 14
6780 Skærbæk**

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. marts 2022 til den 31. marts 2032
Energimærkningsnummer: 311589874

ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

**Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Søndergade 16
Søndergade 16
6780 Skærbæk**

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. marts 2022 til den 31. marts 2032
Energimærkningsnummer: 311589874

ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

**Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Søndergade 18
Søndergade 18
6780 Skærbæk**

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. marts 2022 til den 31. marts 2032
Energimærkningsnummer: 311589874

ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

**Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Søndergade 20
Søndergade 20
6780 Skærbæk**

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. marts 2022 til den 31. marts 2032
Energimærkningsnummer: 311589874

ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

**Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Søndergade 22
Søndergade 22
6780 Skærbæk**

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. marts 2022 til den 31. marts 2032
Energimærkningsnummer: 311589874

ENERGIMÆRKE

FOR BOLIGEN

**Skolegade 36-46, Søndergade 14-24
Søndergade 24
Søndergade 24
6780 Skærbæk**

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 31. marts 2022 til den 31. marts 2032
Energimærkningsnummer: 311589874