

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

ENERGIMÆRKE OG FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER

AB Pegasus - B2
Sjællandsgade 33
2200 København N

DIN BYGNING HAR
ENERGIMÆRKE



Du betaler hvert år **11.500 kr.**
mere, end du behøver i energiudgifter*


ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER

1 Isolering af uisolerede brugsvandsrør i kælders.

Årlig besparelse: 3.300 kr.
Investering: 2.500 kr.

2 Isolering af uisolerede varmefordelingsrør i kælders.

Årlig besparelse: 1.000 kr.
Investering: 2.500 kr.

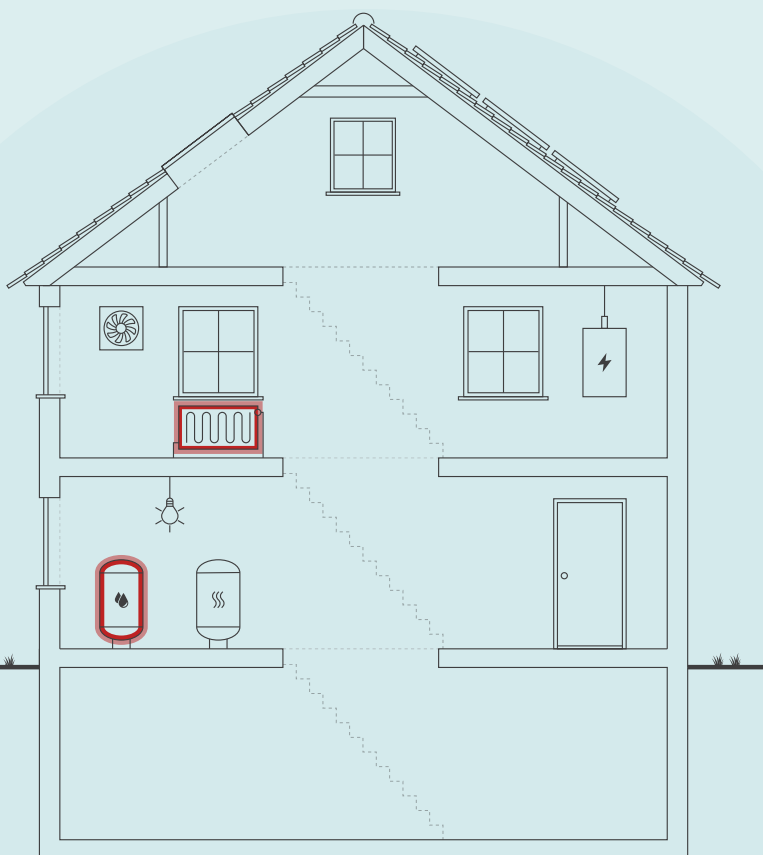


Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret på bygningens karaktertræk. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG*

	I DAG	EFTER RENTABLE TILTAG	DU SPARER ÅRLIGT
Fjernvarme	200.800 kr.	195.100 kr.	5.700 kr.
El til andet	157.500 kr.	151.700 kr.	5.800 kr.
Overskud fra solceller	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Samlet energiuudgift	358.300 kr.	346.800 kr.	11.500 kr.
Samlet CO ₂ -udledning	24,22 ton	23,20 ton	1,02 ton

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

FORBEDRING AF ENERGIMÆRKET VED GENNEMFØRSEL AF ALLE RENTABLE FORSLAG:



På denne side får du hjælp til at igangsætte de energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhævet. Du kan sammenligne tiltagene på tværs af økonomi, klima og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

På de følgende sider i rapporten finder du detaljeret information om energikonsulentens forbedringsforslag.

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT

STATUS OG FORBEDRINGER

ISOLERING AF UISOLEREDE BRUGSVANDSRØR I KÆLDER.

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af rør til varmt vand"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/isolering-af-roer-til-varmt-vand
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
3.300 kr./årligt



CO2-reduktion
280 kg./årligt



Investering
2.500 kr.



Renoveringstid
Op til 2 dage

ISOLERING AF UISOLEREDE VARMEFØRDELINGSRØR I KÆLDER.

- 1 Find en håndværker eller anden relevant fagperson som kan hjælpe dig med planlægning og udførelse af din energiforbedring.
- 2 På Spareenergi.dk kan du få inspiration til energiforbedringen om "Isolering af varmerør"
- 3 Læs mere om den konkrete energiforbedring på www.spareenergi.dk/isolering-af-varmeroer
- 4 Indhent et eller flere tilbud på energiforbedringen, udvælg den løsning, der passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.



Besparelse
1.000 kr./årligt



CO2-reduktion
85 kg./årligt



Investering
2.500 kr.



Renoveringstid
Op til 2 dage

RÅD OM FINANSIERING

Der eksisterer flere offentlige tilskudspuljer, hvorfra det er muligt at ansøge om tilskud til energirenoveringer. Hold dig opdateret om eksisterende tilskudspuljer på www.spareenergi.dk.

Flere banker tilbyder klima- og energieffektiviseringslån med lav rente. Ring til din bank og hør, hvad de kan tilbyde.

HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortælle dig, hvilke forudsætninger der ligger til grund for de enkelte forbedringsforslag.

På spareenergi.dk kan du læse mere om energirenoveringer og finde inspiration og hjælp til at igangsætte en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark – så du kan få overblik over, hvordan man opnår en bedre bolig, der både er energieffektiv, har et godt indeklima og er tidssvarende.

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503

På denne side kan du sammenligne økonomi og klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

SIDE 3 - BILAG

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG			
RENOVERINGSFORSLAG	ÅRLIG BESPARELSE*	INVESTERING	REDUKTION I ÅRLIGT UDLEDT CO ₂
FACADEVINDUER Udskiftning af vinduer med 1 lag glas.	1.400 kr.	25.000 kr.	112 kg CO ₂
VARMERØR Isolering af uisolerede varmfordelingsrør i kældere.	1.000 kr.	2.500 kr.	85 kg CO ₂
VARMTVANDSRØR Isolering af uisolerede brugsvandsrør i kældere.	3.300 kr.	2.500 kr.	280 kg CO ₂
SOLCELLER Montage af nye solceller	5.800 kr.	90.000 kr.	543 kg CO ₂

* Tallene er baseret på en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN.

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503

FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN

Energimærkning af bygninger har to formål: Mærkningen synliggør bygningens beregnede energibehov og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes. På baggrund af det beregnede energibehov tildeles boligen en karakter på energimærkningsskalaen fra A2020 til G.

Rapporten giver et overblik over de energimæssige forbedringer af bygningen, som er rentable at gennemføre eller kan være rentable, hvis de udføres sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver hvad forbedringerne går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO₂ man sparer, og hvor stor besparelse der kan opnås på el- og varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

DERFOR SKAL DU GENNEMFØRE ENERGIFORBEDRINGER:



BEDRE INDEKLIMA

Energiforbedringer kan have en positiv betydning for indeklimaet.



VARMERE OVERFLADER

Bygningen bliver bedre til at holde på varmen, så det er muligt at udnytte flere områder i bygningen, der før var for kolde.



ØGET KOMFORT

Det bliver nemmere at opretholde den rette temperatur i bygning, så den bliver rarere at være i.



MINDRE TRÆK

Bygningen bliver tættere, så det ikke længere trækker fra de steder, hvor brugerne før var generet af kulde og træk.

Det beregnede energibehov er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller bruger store mængder varmt vand.

For at kunne sammenligne bygningers energimæssige kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud fra en række standardantagelser for vej, familiestørrelse, indendørstemperatur, adfærd m.v. Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det beregnede energibehov.

FIRE ÅRSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA DET BEREGNEDNE ENERGIBEHOV I RAPPORTEN:



BRUG AF BYGNINGEN

Der antages en gennemsnitlig anvendelse af bygningen ift. brugere, drift og apparater. Det faktiske varmeforbrug kan afvige, hvis bygningen har et andet brugsmønster.



INDENDØRSTEMPERATUR

Der antages en konstant opvarmning af bygningen til 20°C. Den faktiske varmeregning kan afvige hvis brugerne ønsker en højere eller lavere temperatur.



VARMTVANDSFORBRUG

Der antages et gennemsnitligt forbrug af varmt vand relativt til bygningens størrelse. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis brugerne bruger mere eller mindre varmt vand.



VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige vejrforhold. Den faktiske varmeregning kan afvige, hvis vinteren er særlig varm eller kold.

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503



BYGNINGSBESKRIVELSE / Hovedbygning

ADRESSE

Sjællandsgade 33, 2200 København N

BYGNINGENS ANVENDELSE I FØLGE BBR

Etagebolig-bygning, flerfamiliehus eller to-familiehus (140)

KOMMUNE NR. 101	BFE NR. 6021691	BYGNINGS NR. 2	BOLIGAREAL I BBR 1520 m²	ERHVERVSAREAL I BBR 120 m²
OPFØRELSESÅR 1927	OPVARMET BYGNINGSAREAL 1648 m²	HERAF TAGETAGE OPVARMET 30 m²	HERAF KÆLDERETAGE OPVARMET 0 m²	UOPVARMET KÆLDERETAGE 327 m²
ÅR FOR VÆSENTLIG RENOVERING Ikke angivet	VARMEFORSYNING Fjernvarme		SUPPLERENDE VARME Ingen	

D

ENERGIMÆRKE

C

ENERGIMÆRKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

C

ENERGIMÆRKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM Fjernvarme	VARMEBEHOV I kWh 213.540	OMREGNET TIL ENERGIEHED FOR FORSYNINGSFORM 213,54 MWh fjernvarme
------------------------------	-----------------------------	---

Andre energibehov

EL TIL ANDET*	kWh
El til bygningsdrift	1.949
El til forbrug	50.528

*El til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen går til installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. El til forbrug dækker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til f.eks. hvidevarer, tv mv. El til forbrug påvirker ikke energimærkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme

763 kr. pr. MWh

Fast afgift: 37.799 kr. pr. år

Elektricitet til andet end opvarmning

3,00 kr. pr. kWh

Fjernvarmepriser er hentet fra regning fra
forsyningselskab og der er anvendt standardpris for el
[aktuelt 3 kr./kWh].

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER

Denne rapport indeholder oplysninger omkring det
faktiske forbrug, som energikonsulenten har indhentet ved
udførelsen af energimærket. Oplysningerne om det
faktiske forbrug kan ses under afsnittet OPLYST
ENERGIFORBRUG.

FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSE

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på
energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energibesparelsesforslagene iværksættes, bør der altid
indhentes tilbud fra flere leverandører, da de angivne
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bør
det undersøges om energiforbedringen kræver
myndighedsgodkendelse.

Årligt abonnement for salg af el bør undersøges nærmere,
da dette varierer meget på det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens
isoleringsmæssige tilstand, skal der udføres destruktive
indgreb i klimaskærmen.

DESTRUKTIVE UNDERSØGELSER

Der er i forbindelse med bygningsgennemgang ikke givet
tilladelse til at foretage destruktive undersøgelser.
Oplysning om isolering beror derfor på
energikonsulentens skøn, tegningsmateriale og byggeskik.

FIRMA

Firmanummer: 600271

CVR-nummer: 11181503

Varmekonsulenterne ApS
Carit Etlars Vej 10
1814 Frederiksberg C

fhj@vak.dk
tlf. 38874900

Ved energikonsulent
Flemming Henrik Jørgensen

RAPPORTENS GYLDIGHED

Gyldig fra 12. september 2025 til den 12. september 2035

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller ønsker du at klage
over energimærkningen, skal du rette henvendelse til det
certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet
mærkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal
være modtaget hos det certificerede
energimærkningsfirma, senest:

- 1 år efter energimærkningsrapportens dato, eller
- 1 år efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt
mellem sælger og køber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimærkningsrapporten har
fået ny ejer - dog senest 6 år efter
energimærkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang står i gældende bekendtgørelse
om energimærkning af bygninger. Klik ind på linket og læs
mere om, hvordan du indgiver en klage.

<https://ens.dk/analyser-og-statistik/klagevejledning>

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen
og bør meddele sin skriftlige afgørelse af klagen inden for
4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af
oplysninger om bygningen, herunder offentliggørelse af
energimærkningsrapporten. Du kan læse mere om
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger på vores
hjemmeside.

[https://ens.dk/analyser-og-statistik/lovgivning-om-
energimaerkning](https://ens.dk/analyser-og-statistik/lovgivning-om-energimaerkning)

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503

Ejendommen har opnået karakteren D på energimærkningsskalaen.
Ejendommens indplacering i skalaen sker ud fra det beregnede/teoretiske energiforbrug.

Det samlede (for ejendommens 3 bygninger) oplyste/faktiske forbrug af fjernvarme andrager 1.467 MWh pr. år, svarende til 103 kWh/m².

Det samlede (for ejendommens 3 bygninger) beregnede/teoretiske forbrug af fjernvarme udgør 1.849 MWh pr. år, svarende til 130 kWh/m².

Begge tal er klimakorrigerede til normalårsforbrug, og begge tal indeholder energiforbrug til produktion af varmt brugsvand.

Der er nogenlunde overensstemmelse mellem det faktiske og beregnede forbrug. Det er ikke unormalt med en relativ stor afvigelse.

Navnet på foreningen er AB Pegasus. Foreningen omfatter følgende adresser: Sjællandsgade 33-55, Nøddebogade 1-5, Fensmarkgade 23-27 og Refnæsgade 28-34. Ejendommen består fysisk af 1 fritliggende ejendom (2 lukkede gårde, sammenbygget på midten med en åben gård).

Der er 6 beboelsesetager.

Ejendommen er opført i 1927 og er senere løbende vedligeholdt/renoveret.

Foreningen er opdelt på 3 forskellige BFE-numre og dermed 3 energimærker:

BBR Bygningsnummer 1 - BFE-nummer 6021690 (delen mod Nøddebogade)

BBR Bygningsnummer 2 - BFE-nummer 6021691 (midterdelen på Fensmarkgade)

BBR Bygningsnummer 3 - BFE-nummer 6021692 (delen mod Refnæsgade)

Dette energimærke er for BFE-nummer 6021691.

I praksis er de forskellige energiforbrugene komponenter og bygningsdele fordelt ligeligt/arealvægtet ud på de separate 3 BFE-numre. Der kan således være beskrevet bygningsdele som ikke er direkte relevante for det specifikke BFE-nummer. Det betyder også, at foreningen typisk skal sammenlægge forslagene fra de 3 separate energimærker.

Energimærkningen er baseret på gennemgang på stedet med vicevært Peter. Der er tidligere udleveret tegningsmateriale fra ejer. Dokumentation er ikke fuldstændig, hvilket er ganske normalt for en eksisterende bygning af den alder.

Ved gennemgangen har der været adgang til et repræsentativt udsnit af ejendommens lejligheder. Der er kun besigtiget et mindre antal lejligheder.

Ejendommen anvendes til beboelse og erhverv (butikker og institution i en del af stueetagen).

Beregningsmæssigt betragtes hele ejendommen som bolig.

Kælder er generelt uopvarmet.

Tagetagen er delvis indrettet til boliger (ca. 15-20 %). 5.-salsbeboelse tilhører underliggende 4.-salslejligheder.

Bygningens varmeanlæg kan sommerstoppes.

Der foretages ikke månedlige aflæsninger af forbrugene af varme, vand og fælles el og der føres ikke månedlige driftsjournaler (stoppet i 2011). Dette bør gøres så driften af varmecentralen kan vurderes og tilsigtet forbrug kan opdages i tide. Vicevært fører dog grundigt og regelmæssigt tilsyn med varmecentralen.

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503

GENERELLE KOMMENTARER:

Energimærkningen er udført efter retningslinjerne i "Håndbog for energikonsulenter, version 2023".

Der er ved beregningerne benyttet de standard forenklinger, som håndbogen tillader.

Ved beregning af vinduesarealer er det faktiske vinduesareal pr. facade opmålt på tegninger/fotos og fordelt på 1 eller flere repræsentative standard-vinduer.

Der er ved gennemgang af ejendommen ikke udført destruktive indgreb i bygningsdele for at fastslå eller bekræfte de anførte isoleringsmængders tilstedeværelse. Der kan derfor forekomme afvigelser, der kan ændre det beregnede energiforbrug.

Anvendte oplysninger omkring bygningskonstruktion er hentet fra tegningsmaterialet. Der er ikke konstateret forhold, der danner grundlag for at betvivle rigtigheden af disse oplysninger. Hvor tegningsmaterialet eller en visuel gennemgang ikke har kunnet angive bygningskonstruktionen er det antaget at bygningskonstruktionen svarer til normal/lovlig byggeskik på opførelsestidspunktet.

Det skal bemærkes, at økonomi for energibesparende forslag er baseret på aktuelle energipriser. Ved stigende energipriser vil rentabiliteten forbedres.

Alle forslag er baseret på priser uden tilskud. Der er i efteråret 2020 åbnet op for en række forskellige tilskudsmuligheder, men disse må ikke indregnes her.

Hårde hvidevarer og besparelser på koldt vand er ikke længere omfattet af energimærkningsordningen. Følgende generelle energiråd kan dog oplyses i denne forbindelse:

Når der anskaffes nye hårde hvidevarer bør disse være af den bedste energiklasse (for tiden A+++).

Evt. eksisterende fælles vaskemaskine(r) kan ofte monteres med varmt brugsvand også, således at billig fjernvarme delvis erstatter dyr el. Når der skal købes ny tørretumbler kan man overveje at købe en model for gastilslutning (er udført her).

Vandbesparelser kan generelt opnås ved anvendelse af termostatiske blandingsbatterier, 1-grebs batterier, luftindblandere (så vandet "fylder" mere), diverse vandstrømsbegrænsere og toiletter med 2-skyl.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN

BBR-oplysninger er hentet fra internettet. Oplysningerne er ved stikprøver på stedet og ved hjælp af det foreliggende tegningsmateriale kontrolleret. Samlet set er der nogenlunde overensstemmelse mellem det totale BBR-areal og det registrerede areal.

Det totale opvarmede areal fremkommer ved sammenlægning af erhvervs- og boligarealerne på etagerne (fra og med stueetage til og med 5. salen).

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503

GENNEMGANG AF BYGNINGENS ENERGITILSTAND

ENERGIMÆRKNINGSRAPPORT STATUS OG FORBEDRINGER

SIDE 9 - BILAG

På de følgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse af energitilstanden af din bygning, energikonsulentens forslag til energiforbedringer og tilhørende energiløsninger.

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du sparer mere på dit energiforbrug inden for energiforbedringens levetid, end energiforbedringen koster at gennemføre.

De rentable forslag fremgår med en investeringspris.

Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med besparelsesforslaget.

TAG OG LOFT

UDNYTTET TAGRUM

STATUS

Tagkonstruktionen er sadel-tag med sorte beton-teglsten.

Den klimamæssige afgrænsning udgøres primært af den vandrette etageadskillelse mellem 4. salen og loft. Her er konstruktionen traditionelt lukket bjælkelag formodentlig med lerindskud og efterisoleret ved indblæsning af granulat (i ukendt årstal).

Uisoleret loft over køkkentrapper (trappehatte) kan formodentlig med fordel efterisoleres, men er ikke medtaget som egentlig beregnet forslag, da der kan være problemer med højde- og adgangsforhold, og da der er tale om relativt begrænsede arealer.

I ca. 15-20 % af 5. salen er der taglejligheder. Disse er opført på forskellige tidspunkter og med forskellige trækonstruktioner med varierende isoleringstykkelser - formodentlig gennemsnitlig 200 mm.

YDERVÆGGE

MASSIVE YDERVÆGGE

STATUS

Ydervægge er traditionelle teglstensvægge, formodentlig massive.

Der er ikke udført boreprøver for at fastslå den aktuelle murkonstruktion.

Murtykkelse er 60 cm nede og 36 cm oppe, gennemsnitligt 48 cm.

Ved vindues-brystninger er murtykkelsen nogle steder lidt mindre, men her er der udført en delvis efterisolering (med 100 mm).

VINDUER, OVENLYS OG DØRE

FACADEVINDUER

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503

STATUS

Vinduerne består hovedsageligt af oplukkelige 2 fags Dannebrogsvinduer. I butikker er der traditionelle større faste partier. Vinduerne er generelt trævinduer. Cirka 65 % af vinduerne er i 2024 udskiftet til nye vinduer (og altandøre) med 3-lags energiruder, resten i lejlighederne er med termoglas fra 1994. Termoglas er placeret mod de 2 indeliggende/lukkede gårde.

Termoglas bør principielt udskiftes til energivinduer, men der opstilles ikke egentligt forslag, da tilbagebetalingstiden overstiger levetiden.

Vinduerne over køkkentrappedøre er generelt med kun 1 lag glas. Ligeledes har enkelte butikker arealer med kun 1 lag glas.

RENOVERINGSFORSLAG

Udskiftning af vinduer med 1 lag glas.

Vinduer med 1 lag glas over køkkentrappedøre (og i butikker) udskiftes til nye energivinduer med varm kant.

Der er regnet med at U-værdien forbedres fra 5,0 til 1,2.

Der er regnet med 5 m² á 5.000 kr. - i alt 25.000 kr.

(Alternativt kan eksisterende vinduer over køkkentrappedøre renoveres med nyt energiglas eller forsatsrude, hvilket formodentlig vil give en lidt bedre tilbagebetalingstid - men også en mindre energibesparelse).

Tilbagebetalingstiden er relativ lang, men som supplerende motivation for forslagets gennemførelse kan nævnes: bedre komfort, forøgelse af bygningen værdi, mindre vedligeholdelse fremover og imødegåelse af stigende energipriser.

ÅRLIG BESPARELSE

1.400 kr.

INVESTERING

25.000 kr.

YDERDØRE**STATUS**

Yderdøre i trapper er generelt nyere og i nogenlunde stand.

GULVE**ETAGEADSKILLELSE****STATUS**

Etageadskillelse mod den uopvarmede kælder er primært udført som trækonstruktion, formodentlig med lerindskud. Gulve er udført i træ og konstruktionen er isoleret nedefra med 100 mm synlig isolering i de fleste arealer.

Portloft i 2 porte er lukket etageadskillelse med bjælkelag i træ. Portloft mod Refnæsgade er udført med synlig nedhængt isolering i et lag på cirka 150 mm. Mod Nøddebogade er portloftet (indenfor de seneste 10 år) isoleret oppe i lejligheden ved omlægning af etageadskillelsen formodentlig gennemsnitligt også med 150 mm isolering.

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Der er i 2002 etableret mekanisk kontrol-udsugning fra køkkener og bad/WC-rum. Aktuelle luftmængder og effekt er ukendte. Anlæggene kører med ur-styring (men skal principielt regnes som værende i konstant drift). I følge oplysninger fra vicevært er der på spidsloft i alt placeret 9-11 stk. box-ventilatorer af fabrikat Exhausto. Det er uklart hvilke ventilatorer, som er udskiftet siden etableringen i 2002. Der foretages løbende udskiftning når ventilatorerne går i stykker. Det kan anbefales at man ved ny-installation forsøger at montere mere energibesparende ventilatorer.

Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre generelt er rimelig intakte.

VARMEANLÆG

FJERNVARME

STATUS

Varme og varmt vand produceres i varmecentral beliggende i kældere. Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med 2 stk. isoleret (50 mm PUR) plade-varmeveksler fabrikat Pasilac Therm, og er med indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Vekslerne er fra 1988. Vekslerne renses regelmæssigt.

Temperatursæt fjernvarme frem/retur aktuelt: 69/41.

Den gennemsnitlige afkøling af fjernvarmen har i den senest opgjorte periode (2024) været ca. 37,9 gr., hvilket opfylder kravet fra fjernvarmeverket og medfører en årlig bonus på ca. 72.100 kr. (samlet for ejendommens 3 bygninger).

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ikke installeret varmepumpe i ejendommen.

Det er vurderet, at varmepumper på nuværende tidspunkt ikke er rentabelt for ejendommen. Såfremt energipriser og/eller tilskud ændrer sig væsentligt bør forholdene undersøges igen. Forslag er normalt ikke aktuelt i fjernvarmeområder.

SOLVARME

STATUS

Der er ikke installeret vandbaseret solvarmeanlæg i ejendommen.

Det er vurderet, at solvarme på nuværende tidspunkt ikke er rentabelt for ejendommen. Såfremt energipriser og/eller tilskud ændrer sig væsentligt bør forholdene undersøges igen. Forslag er normalt ikke aktuelle i fjernvarmeområder, idet solvarmen blandt andet kan forringe afkølingen af fjernvarmen.

Solvarme kan overvejes i forbindelse med større ændringer af tag (men her vil solceller som regel være at foretrække).

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Den primære opvarmning af ejendommen sker via traditionelle radiatorer, hovedsageligt placeret ved vinduerne. Varmefordelingsrør er udført som 2-strengs anlæg. Varmeanlægget er generelt med Balofix/Ballorex strengreguleringsventiler af ældre dato i kælderen.

VARMERØR

STATUS

Varmefordelingsrør i den uopvarmede kælder er gennemsnitligt udført som 1" stålør. Rørene er isoleret med ca. 20 mm isolering.

Enkelte rørstrækninger og ventiler i kælderen mangler isolering.
(I praksis bør uisolerede rørstrækninger både for centralvarme og for varmt brugsvand i kælderen registreres og udføres samlet for de 3 bygninger)

RENOVERINGSFORSLAG

Isolering af uisolerede varmekfordelingsrør og ventiler i uopvarmet kælder med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred eller kapper på ventiler. Uværdien forbedres fra 1,49 til 0,17.
Der regnes med 10 m á 250 kr. - i alt 2.500 kr.
1 ventil svarer til ca. 0,7 meter rør.

ÅRLIG BESPARELSE

1.000 kr.

INVESTERING

2.500 kr.

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS

På varmekfordelingsanlægget i varmecentralen er der til radiatorer monteret 2 pumper i alternerende drift med en effekt på hver 23-777 W i følge mærkeplade. Pumper er af fabrikat Grundfos type Magna3D 65-120 F 340. Pumperne er styret af automatikken. Ved besigtigelsen kørte pumperne i autoadapt og med et sætpunkt på lige over 6 meter.

På varmekfordelingsanlægget i varmecentralen er der til radiatorer i institution monteret 1 pumpe med en effekt på 50-400 W i følge mærkeplade. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPE 32-120. Pumpen er styret af automatikken. Det er uklart hvor meget pumpen i praksis kører, så derfor opstilles der ikke forslag om udskiftning.

På varmekfordelingsanlæggets delstrømsfilter er der monteret 1 pumpe med en effekt på 9-130 W i følge mærkeplade. Pumpen er af fabrikat Wilo type Stratos 30/1-8.

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503

AUTOMATIK

STATUS

Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur.

Varmecentralen styres med ældre automatik af fabrikat Honeywell, type XL 80/100. Denne sørger for udetemperaturkompensering af centralvarmevandet og øvrig styring af anlægget. Styringen bør formodentlig udskiftes snarest. Det er dog ikke her muligt at opstille rentabelt forslag.

VARMT BRUGSVAND

VARMT BRUGSVAND

STATUS

Varmtvandstemperatur er normalt ca. 56 gr. C., men standard foreskriver at der beregnes ud fra 58 gr. C. Varmtvandsforbruget er som standard fastsat til 250 liter/m²/år.

VARMTVANDSRØR

STATUS

Brugsvandsrør og cirkulationsledning i kælder er generelt gennemsnitligt udført som 1" stålør. Rørene er isoleret med ca. 25 mm.

Der er monteret TA strengreguleringsventiler på rørsystemet i kælderen.

Enkelte ventiler og rørstrækninger i kælder er ikke isoleret.

Brugsvandsrør og cirkulationsledning på etagerne er formodentlig udført som 3/4" galvaniserede rør. Rørene er formodentlig generelt uisolerede. Der kan være mange praktiske problemer i at isolere/efterisolere dem, og kun en lille besparelse. Derfor er forslag ikke medtaget.

RENOVERINGSFORSLAG

Isolering af uisolerede varmfordelingsrør og ventiler i kælder med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred eller kapper på ventiler. U-værdien forbedres fra 1,49 til 0,17.
Der regnes med 10 m á 250 kr. - i alt 2.500 kr.
1 ventil svarer til ca. 0,7 meter rør.

ÅRLIG BESPARELSE

3.300 kr.

INVESTERING

2.500 kr.

VARMTVANDSPUMPER

STATUS

På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en pumpe med en effekt på 20-498 W i følge mærkeplade. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Magna3 50-100 F N 280. Ved besigtigelsen kørte pumpen på konstanttryk og cirka 9 meter i løftehøjde.

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503

VARMTVANDSBEHOLDER**STATUS**

Varmt brugsvand produceres via spiraler i 2 stk. 2500 liter varmtvandsbeholder (i serie), fabrikat KN type GEFJVR med ca. 100 mm isolering. Beholdere er produceret i 2006/2011.

Beholdere renses regelmæssigt.

Der foretages regelmæssig udslamning af beholderen (mindst 1 gang pr. måned).

EL**BELYSNING****STATUS**

De registrerede armaturer og lyskilder er ejendommens. Der registreres ikke belysning i lejlighederne.

Udebelysning er blandede lyskilder med skumringsrelæ.

Belysning på hovedtrapper er lavenergi lyskilder med skumringsrelæ.

Belysning på køkkentrapper er blandede lyskilder med trapperelæ.

Belysning i kælder er lavenergi lyskilder med delvis konstant tænding (installationen var ved besigtigelsen under indregulering/renovering).

Belysning på loft er lysstofrør/LED med bevægelsesfølere.

Der pågår en løbende udskiftning til nyere lavenergi lyskilder. Denne udskiftning bør forceres (LED-teknologien er på nuværende tidspunkt at foretrække).

Der kan ikke umiddelbart identificeres rentable energibesparende forslag indenfor belysning, men hvis der er fællesarealer, hvor beboerne "glemmer at slukke lyset", så anbefales det, at der installeres yderligere bevægelsesfølere i disse områder.

SOLCELLER**STATUS**

Der er ikke installeret solcelleanlæg i ejendommen.

RENOVERINGSFORSLAG

Montage af nye solceller.

Montering af solceller på tagflade helst mod sydlig retning i ca. 45 graders hældning.

Det anbefales at der monteres solceller af typen Monokrystallinske silicium med et areal på ca. 20 kvm. Det bør blandt andet undersøges om den eksisterende tagkonstruktion er egnet til den ekstra vægt fra solcellerne og eventuelle stativer.

Derudover skal det undersøges om lokale bestemmelser tillader montagen. En eventuel udgift til de nævnte forhold er ikke medtaget i forslagets økonomi. Der skal stilles forslag om solceller.

ÅRLIG BESPARELSE

5.800 kr.

INVESTERING

90.000 kr.

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503

ADRESSE	KOM-, EJD- OG BYGNINGSNR	BFE NR
Sjællandsgade 33, 2200 København N	101-497593-2	6021691


OPLYST FORBRUG INKL. MOMS OG AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme	
Varmeudgifter	80.210 kr. i afregningsperioden
Fast afgift	37.396 kr. pr. år
Varmeforbrug	158,79 MWh fjernvarme
Aflæst periode	1. januar 2024 - 31. december 2024

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG
Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug, der kan sammenlignes med det beregnede forbrug.

Varmeudgifter	85.981 pr. år
Fast afgift	37.396 pr. år
Varmeudgift i alt	123.377 pr. år
Varmeforbrug	170,22 MWh fjernvarme
CO2 udledning	11,06 ton CO2 pr. år

En bygning består af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de væsentligste dele på tværs af konstruktioner og installationer.

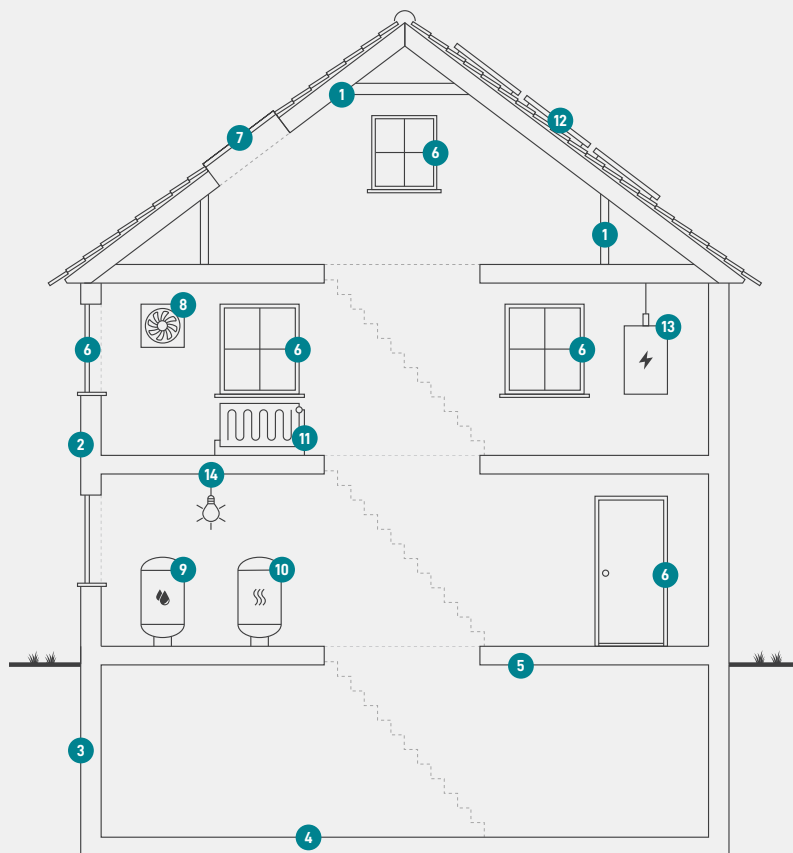

1

Tag og loft

Bygningens øverste del af klimaskærmen, f.eks. et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

2

Ydervægge

Bygningens vægge ud mod det fri eller mod uopvarmede områder. Væggen kan være hule, massive eller lette ydervægge.

3

Kælderydervægge

Bygningens kældervægge, som vender mod jorden.

4

Kældergulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen i bygninger med opvarmet kælder.

5

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskærmen, f.eks. terrændæk, gulv mod krybekælder eller etageadskillelse mod opvarmet kælder.

6

Vinduer/døre

Bygningens facadevinduer og yderdøre.

7

Ovenlys

Bygningens ovenlysvinduer.

8

Ventilation

Bygningens ventilationsanlæg og ventilationskanaler.

9

Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand, bl.a. varmtvandsrør og varmtvandsbeholder.

10

Varmeanlæg

Bygningens varmeanlæg, f.eks. kedler, fjernvarme, ovne og varmepumper.

11

Varmefordeling

Bygningens varmefordelingsanlæg, bl.a. varmeanlægget, varmerør og automatik.

12

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og solceller.

13

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks. varmefordelingspumper, varmtvandspumper og vindmøller.

14

Belysning

Bygningens belysning. Kun relevant ved energimærkning af store bygninger, som f.eks. etagebyggeri og erhverv.

Adresse

Sjællandsgade 33
2200 København N

Energimærkningsnummer

311855314

Gyldighedsperiode

12. september 2025 - 12. september 2035

Udarbejdet af

Varmekonsulenterne ApS
CVR-nr.: 11181503

ENERGIMÆRKE

FOR BYGNINGEN

AB Pegasus - B2
Sjællandsgade 33
2200 København N

Større bygninger over 600 m², der ofte besøges af offentligheden, er pålagt til enhver tid, at synliggøre energimærkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimærkningen er baseret på beregnet forbrug



Energistyrelsen

Gyldig fra den 12. september 2025 til den 12. september 2035
Energimærkningsnummer: 311855314